


Система отопления N1

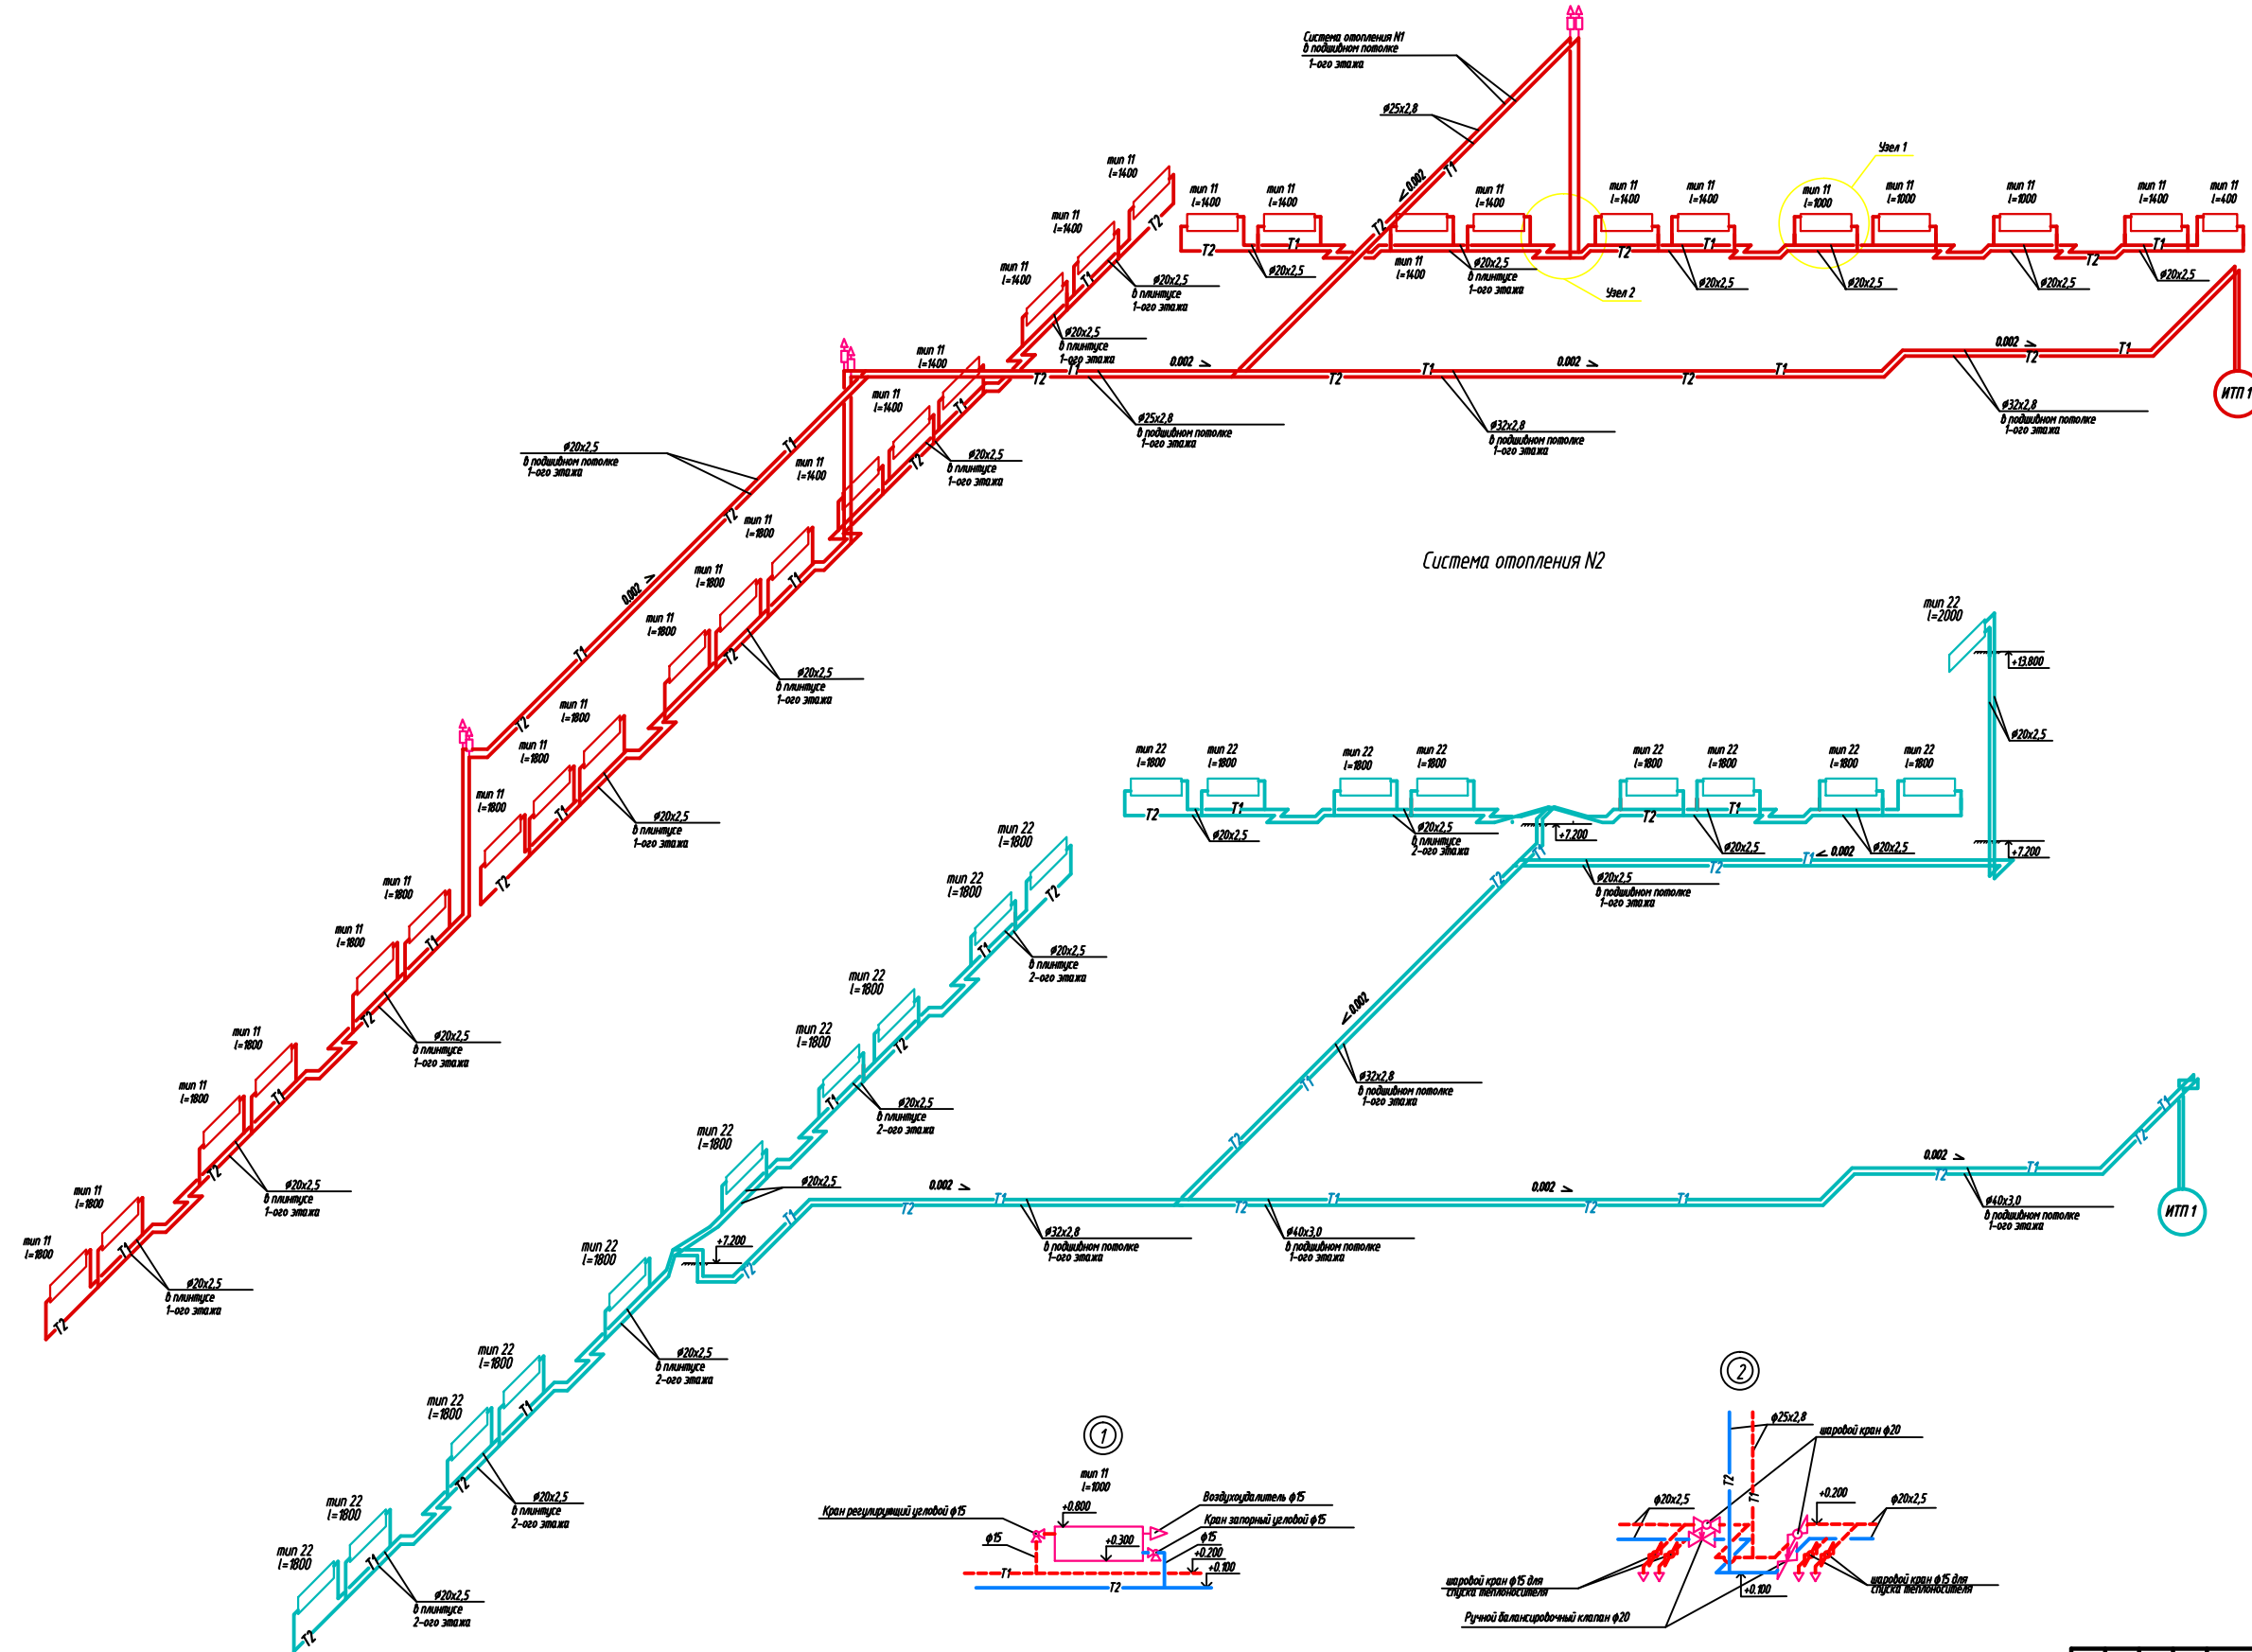

Примечание:
1. Комплект запорно-регулирующей арматуры, примененной в узле 2, предусматривается на каждый горизонтальный ветвь систем отопления.
2. Гидравлическую увязку систем отопления производит монтажная организация при помощи ручных балансировочных клапанов.

ХМСПБ-28-14-ИОС.ОВ.1					
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г.Игорское					
Изм.	Взм. у.	Лист	ИТ. док.	Подп.	Дата
Разработал	Лунин		03.14		
Проверил	Ильин		03.14		
ГМТ	Ильин		03.14		
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.				Статус	Лист
Системы отопления N1-N2.				п	5
ООО "ХМСПБ"				Листов	