


ПЛАН ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ.

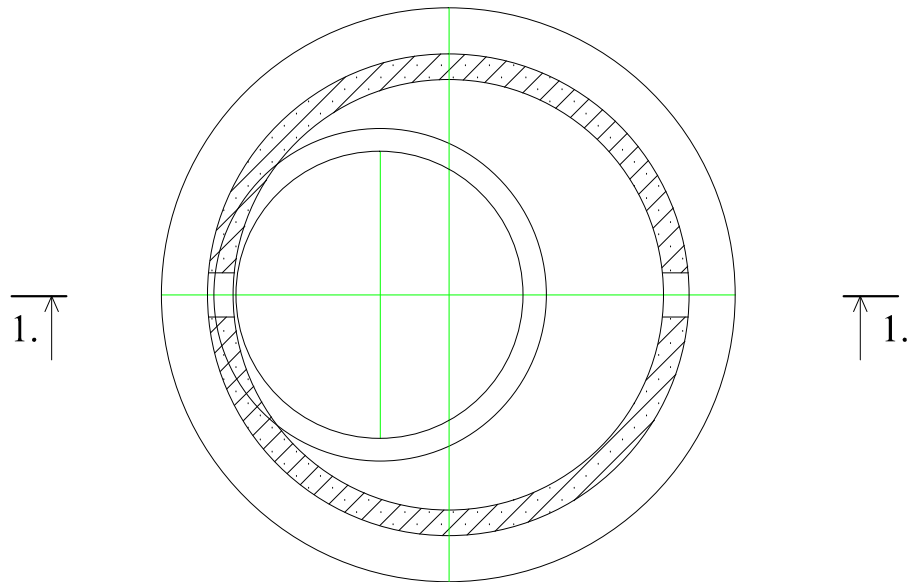


Ведомость ссылочных документов

Обозначение.	Наименование.	Примечание.
ГОСТ 3634-99	Люки чугунные для колодцев.	
Серия 3.900-3 вып.7, часть 1.	Изделия железобетонные для круглых колодцев.	

Спецификация элементов водопроводных колодцев.

Поз.	Обозначение.	Наименование.	Ед. изм.	Кол-во.	Масса ед. кг.
	Серия 3.900-3 вып.7, часть 1.	Кольцо стеновое КЦ-15-6/КЦ-20-6	Шт.	83/4	660,00
	Серия 3.900-3 вып.7, часть 1.	Кольцо стеновое КЦ-10-6	Шт.	5	400,00
	Серия 3.900-3 вып.7, часть 1.	Кольцо стеновое КЦ-15-9/КЦ-20-9	Шт.	199/9	1000,00
	Серия 3.900-3 вып.7, часть 1.	Кольцо стеновое КЦ-10-9	Шт.	92	600,00
	Серия 3.900-3 вып.7, часть 1.	Плита днища КЦД-15/КЦД-20	Шт.	91/4	940,00
	Серия 3.900-3 вып.7, часть 1.	Плита перекрытия КЦПЗ-15-2 Плита перекрытия КЦПЗ-20-2	Шт.	91/4	530,00
	Серия 3.900-3	Плита перекрытия КЦП1-10-2	Шт.	95	250,00
	ГОСТ 3634-99	Люк С(В125).	Шт.	95	95,00
	В10	Бетон В10 (обойма).	М.Куб.	4,47	2400,0
		Кладка на ц/п растворе полно- телым глиняным кирпичем.	М.Куб.	4,34	1800,0
	тпр.902-09-22.84 ал.VII	Стремянка С1-04.	Шт.	95	19,50
	тпр.902-09-22.84 ал.VII	Крышка К2.	Шт.	95	7,60

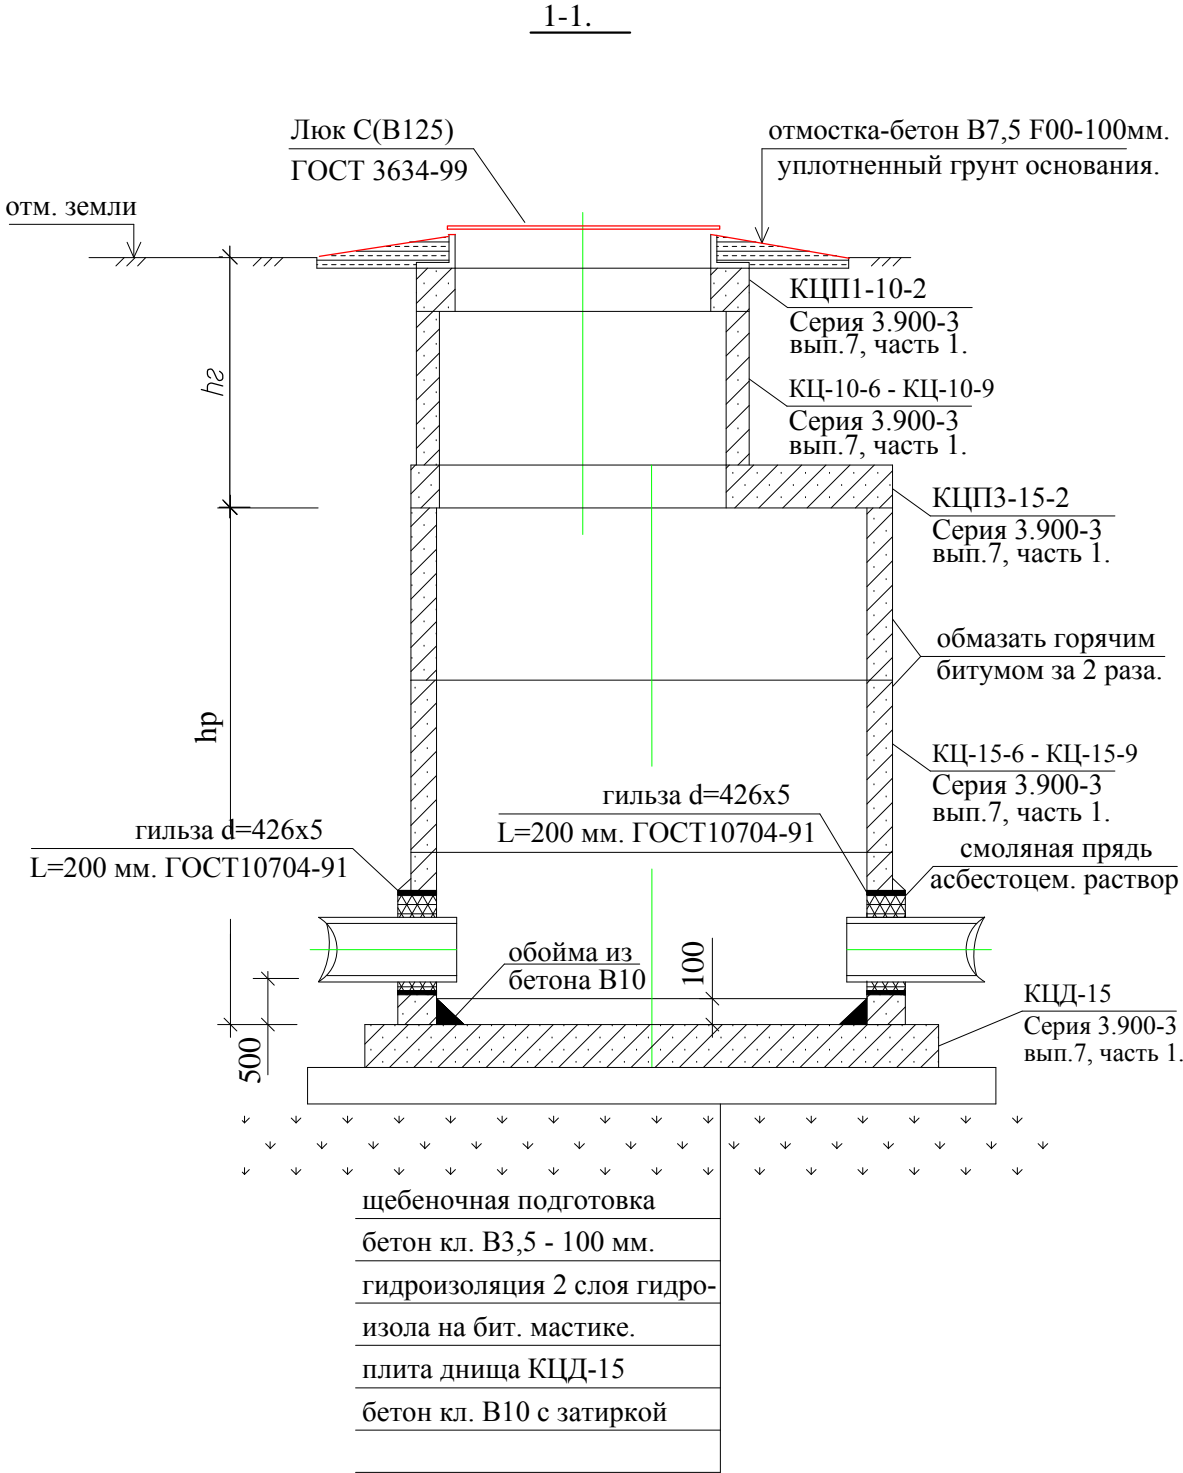

						"Сети водоснабжения индивидуальной застройки мкр. 16 г. Югорска".		
						05.11.72 - НВ		
						ПЗ		
Изм.	Кол.	Чист	Ндок.	Подп.	Дат.	Сети водоснабжения	Стадия	Лист
							Р	21
Гип		Котельникова						Листов
Рук.гр.		Заика						25
Разраб.		Портнова				Водопроводные колодцы.	ГС-5-86-02-26-0- 862200561060-001633-1	