


ОДЦА 11 ДО КОЛОДЦА 77.

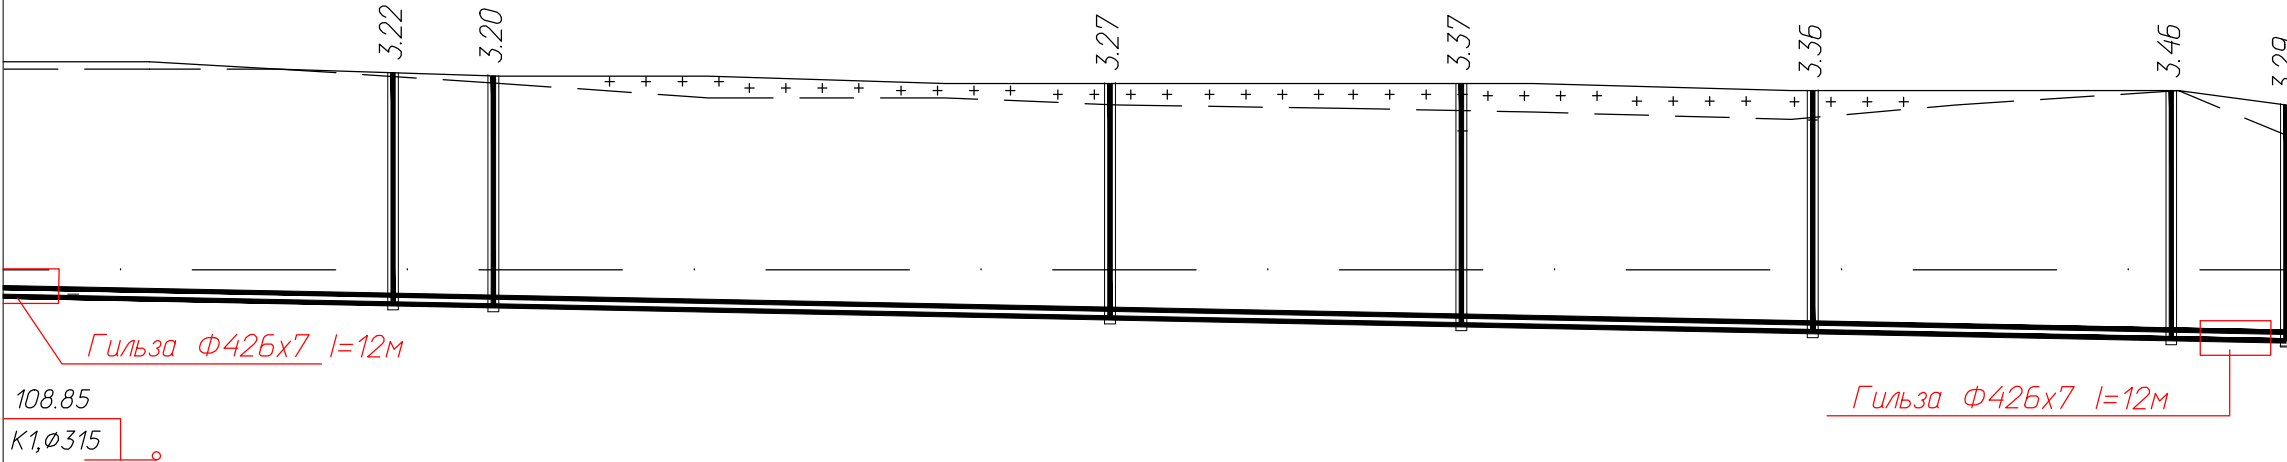

	115.200	115.250	112.030		114.800	115.100	111.830		114.720	115.100	111.730		114.630	115.000	111.640		115.000	111.540	111.510
по ГОСТ 18599-2001																			
де.																			
i=0.001																			
99,00 м	14,00	м	86,00 м		49 ,00м		49,00 м		50,00 м		16,00м								
29	ПГ22	28		27	ПГ21		26		25	ПГ20		УП6							77

						"Сети водоснабжения индивидуальной застройки мкр. 16 г. Югорска".						
						05.11.72 - НВ						
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Наружные сети водопровода			стадия	лист	листов	
ГИП		Котельникова							Р	14	25	
Рук.гр.		Заика				Профиль сети водоснабжения участки от колодца 11 до 77			ГС-5-86-02-26-0- 862200561060-001633-1			
Разраб.		Портнова										