


СХЕМЫ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ.

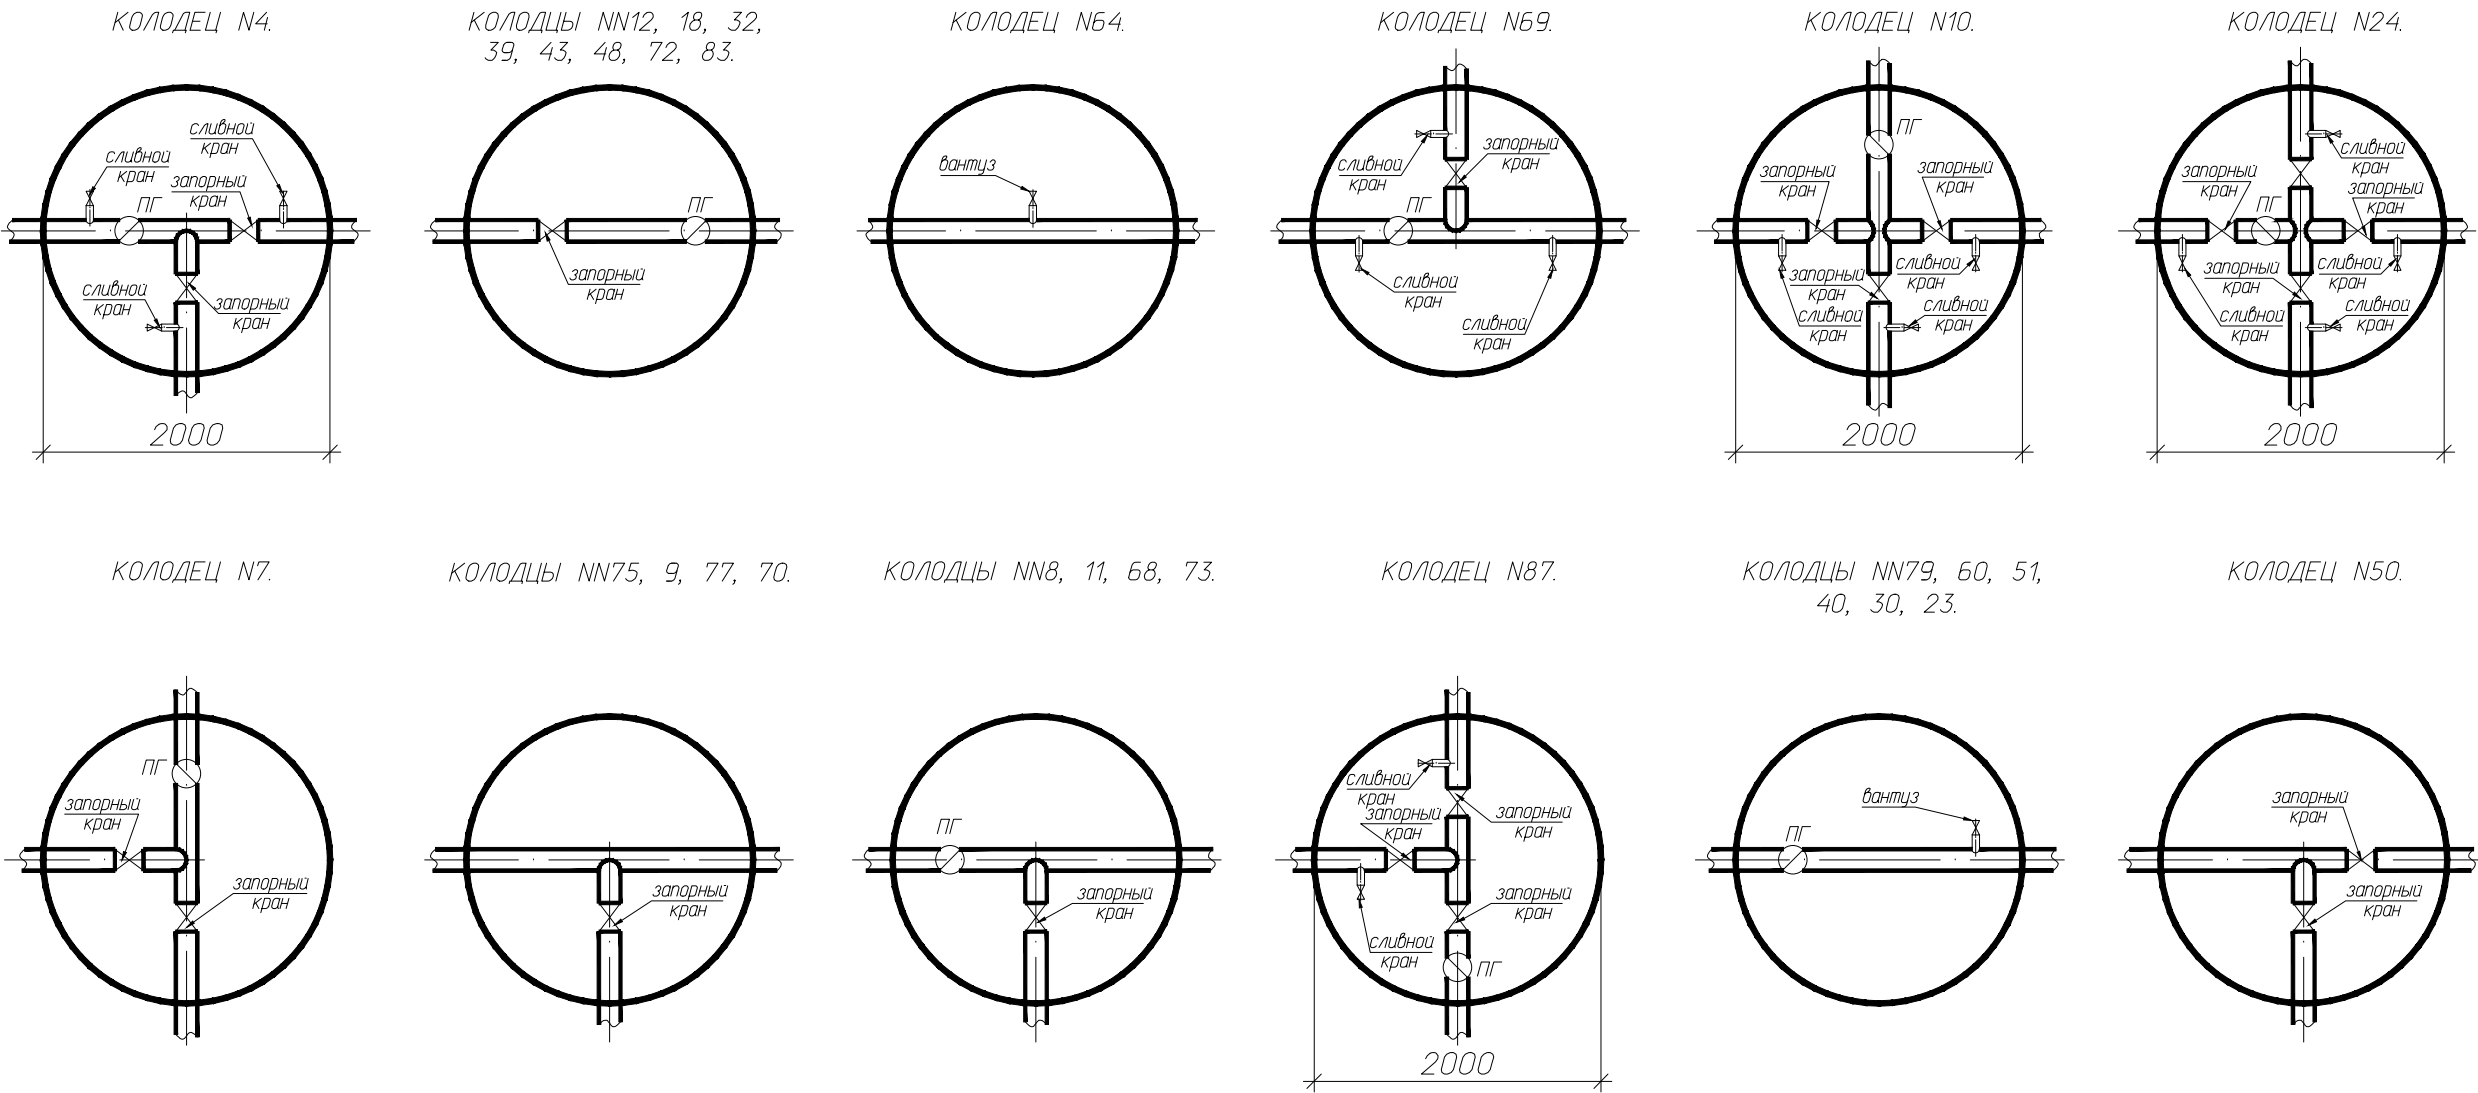

На схемах колодцев не указаны врезки ("врезаться" по месту, с учетом удобства монтажа и эксплуатации) с отключающим краном для подключения потребителей (не более четырех потребителей). Номера колодцев, в которых необходима врезка с отключающим краном, смотри планы сетей водоснабжения.

Установку арматуры в водопроводных колодцах выполнять в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
--------------	----------------	--------------

						"Сети водоснабжения индивидуальной застройки мкр. 16 г. Югорска".			
						05.11.72 - НВ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подп.	Дата	Сети водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Котельникова					Р	22	25
Рук.гр.		Заика				Схемы водопроводных колодцев.	ГС-5-86-02-26-0- 862200561060-001633-1		
Разраб.		Портнова							