


Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Отметка низа или лотка трубы
Проектная отметка земли
Натуральная отметка земли
Обозначение трубы и тип изоляции
Основание
ДлинаУклон
Расстояние
Номер колодца, точки, угла поворота

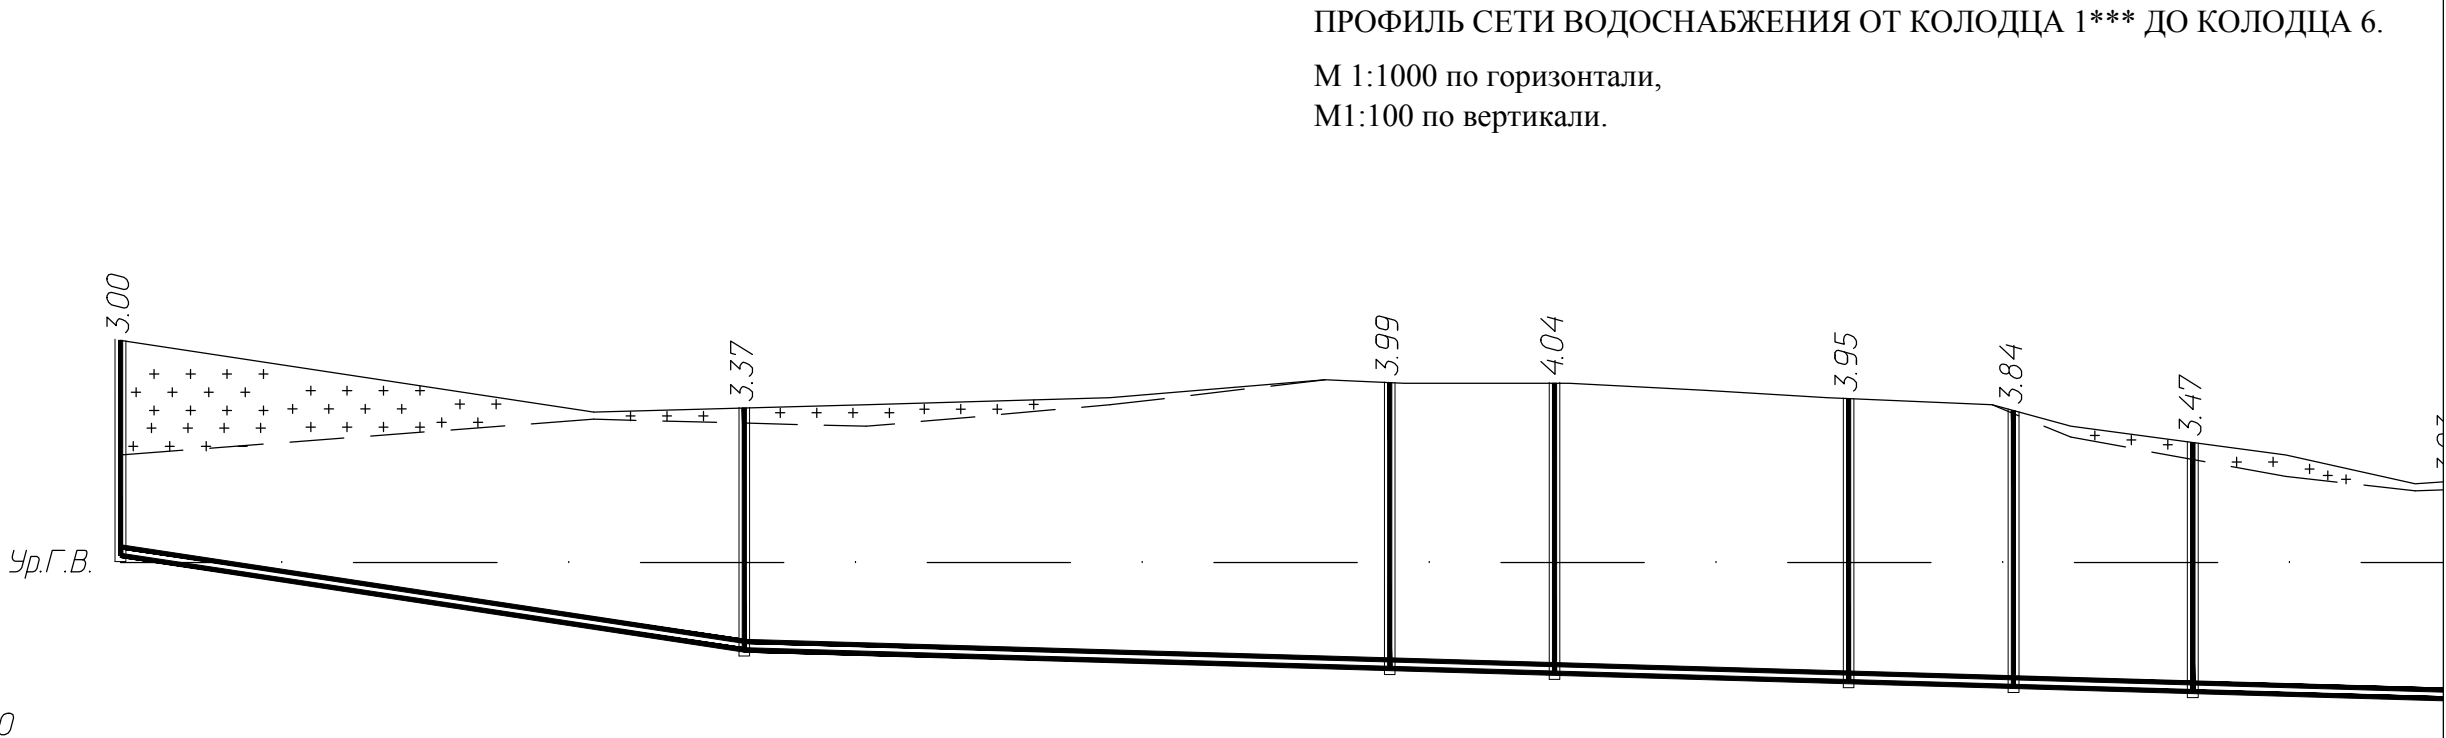

112.600	111.290	111.020	110.960	110.840	110.780	110.700	110.600
115.600	114.660	115.010	115.000	114.790	114.620	114.170	113.630
114.000	114.450	115.010	115.000	114.790	114.580	113.940	113.520
Труба ПЭ 100 SDR 11 - 125x11.4 мм, питьевая по ГОСТ 18599-2001							
Естественное, песчаное, спланированное.							
87 м	i=0.015	238 м	i=0.003				
87,00 м		90,00 м	23,00м	41,00 м	23,00м	25,00м	36,00м
1*	1	2	3	4	5	6	7
ПГ 1*	ПГ 1	ПГ 2	УП 1	УП 2	УП 3	УП 4	УП 5