


ПРОФИЛЬ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТ КОЛОДЦА 9 ДО КОЛОДЦА 70.
М 1:1000 по горизонтали,
М1:100 по вертикали.

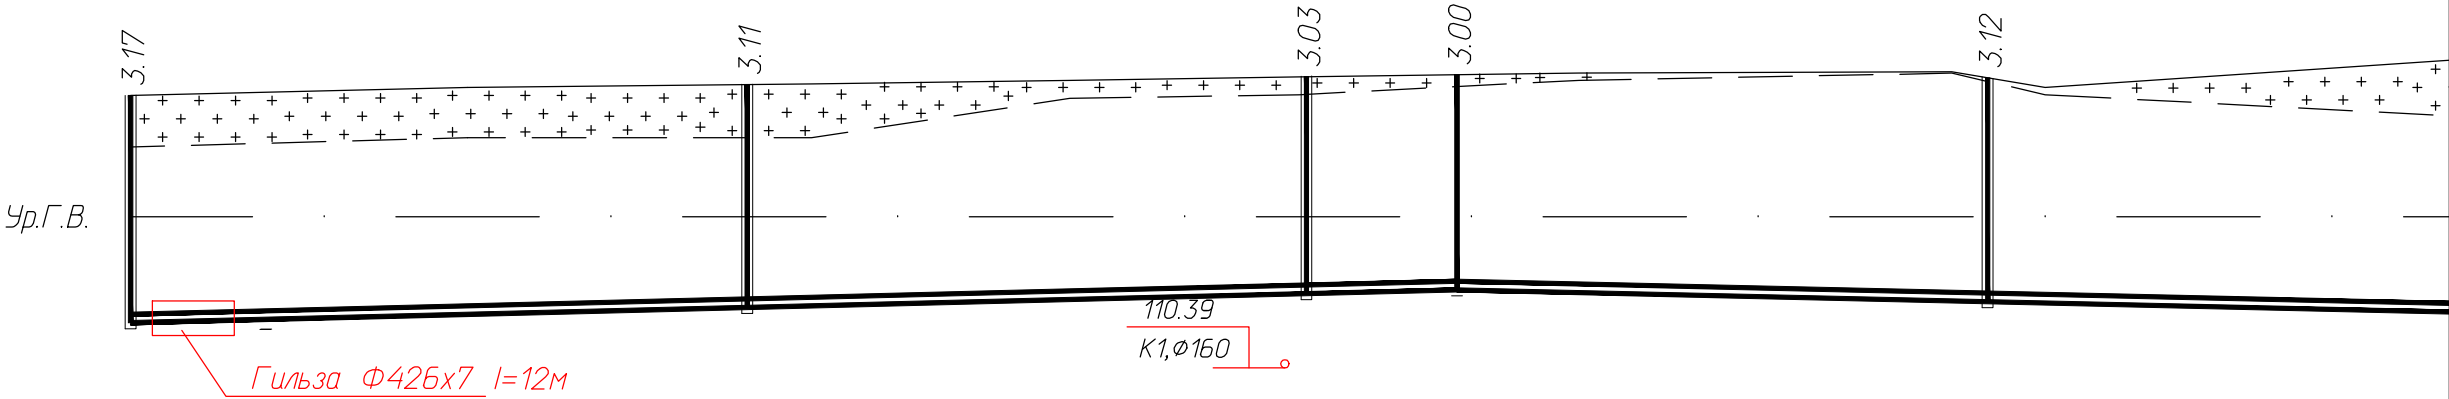

Усл.гор.109.000

Отметка низа или лотка трубы
Проектная отметка земли
Натуральная отметка земли
Обозначение трубы и тип изоляции
Основание
Длина
Уклон
Расстояние
Номер колодца, точки, угла поворота

111.020	111.230	111.430	111.480	111.320
114.190	114.340	114.460	114.480	114.440
113.470	113.600	114.200	114.310	114.390
Труба ПЭ 100 SDR 11 – 125х11.4 мм, питьевая по ГОСТ 18599-2001				
Естественное, песчанное, спланированное.				
185 м	309 м			
86,00 м	78,00 м	21,00м	74,00 м	80,00 м
9	49 ПГ 36	50	51 ПГ 37	52 ПГ 38

Инд. N подл.	Взам. инв. N
Подпись и дата	