

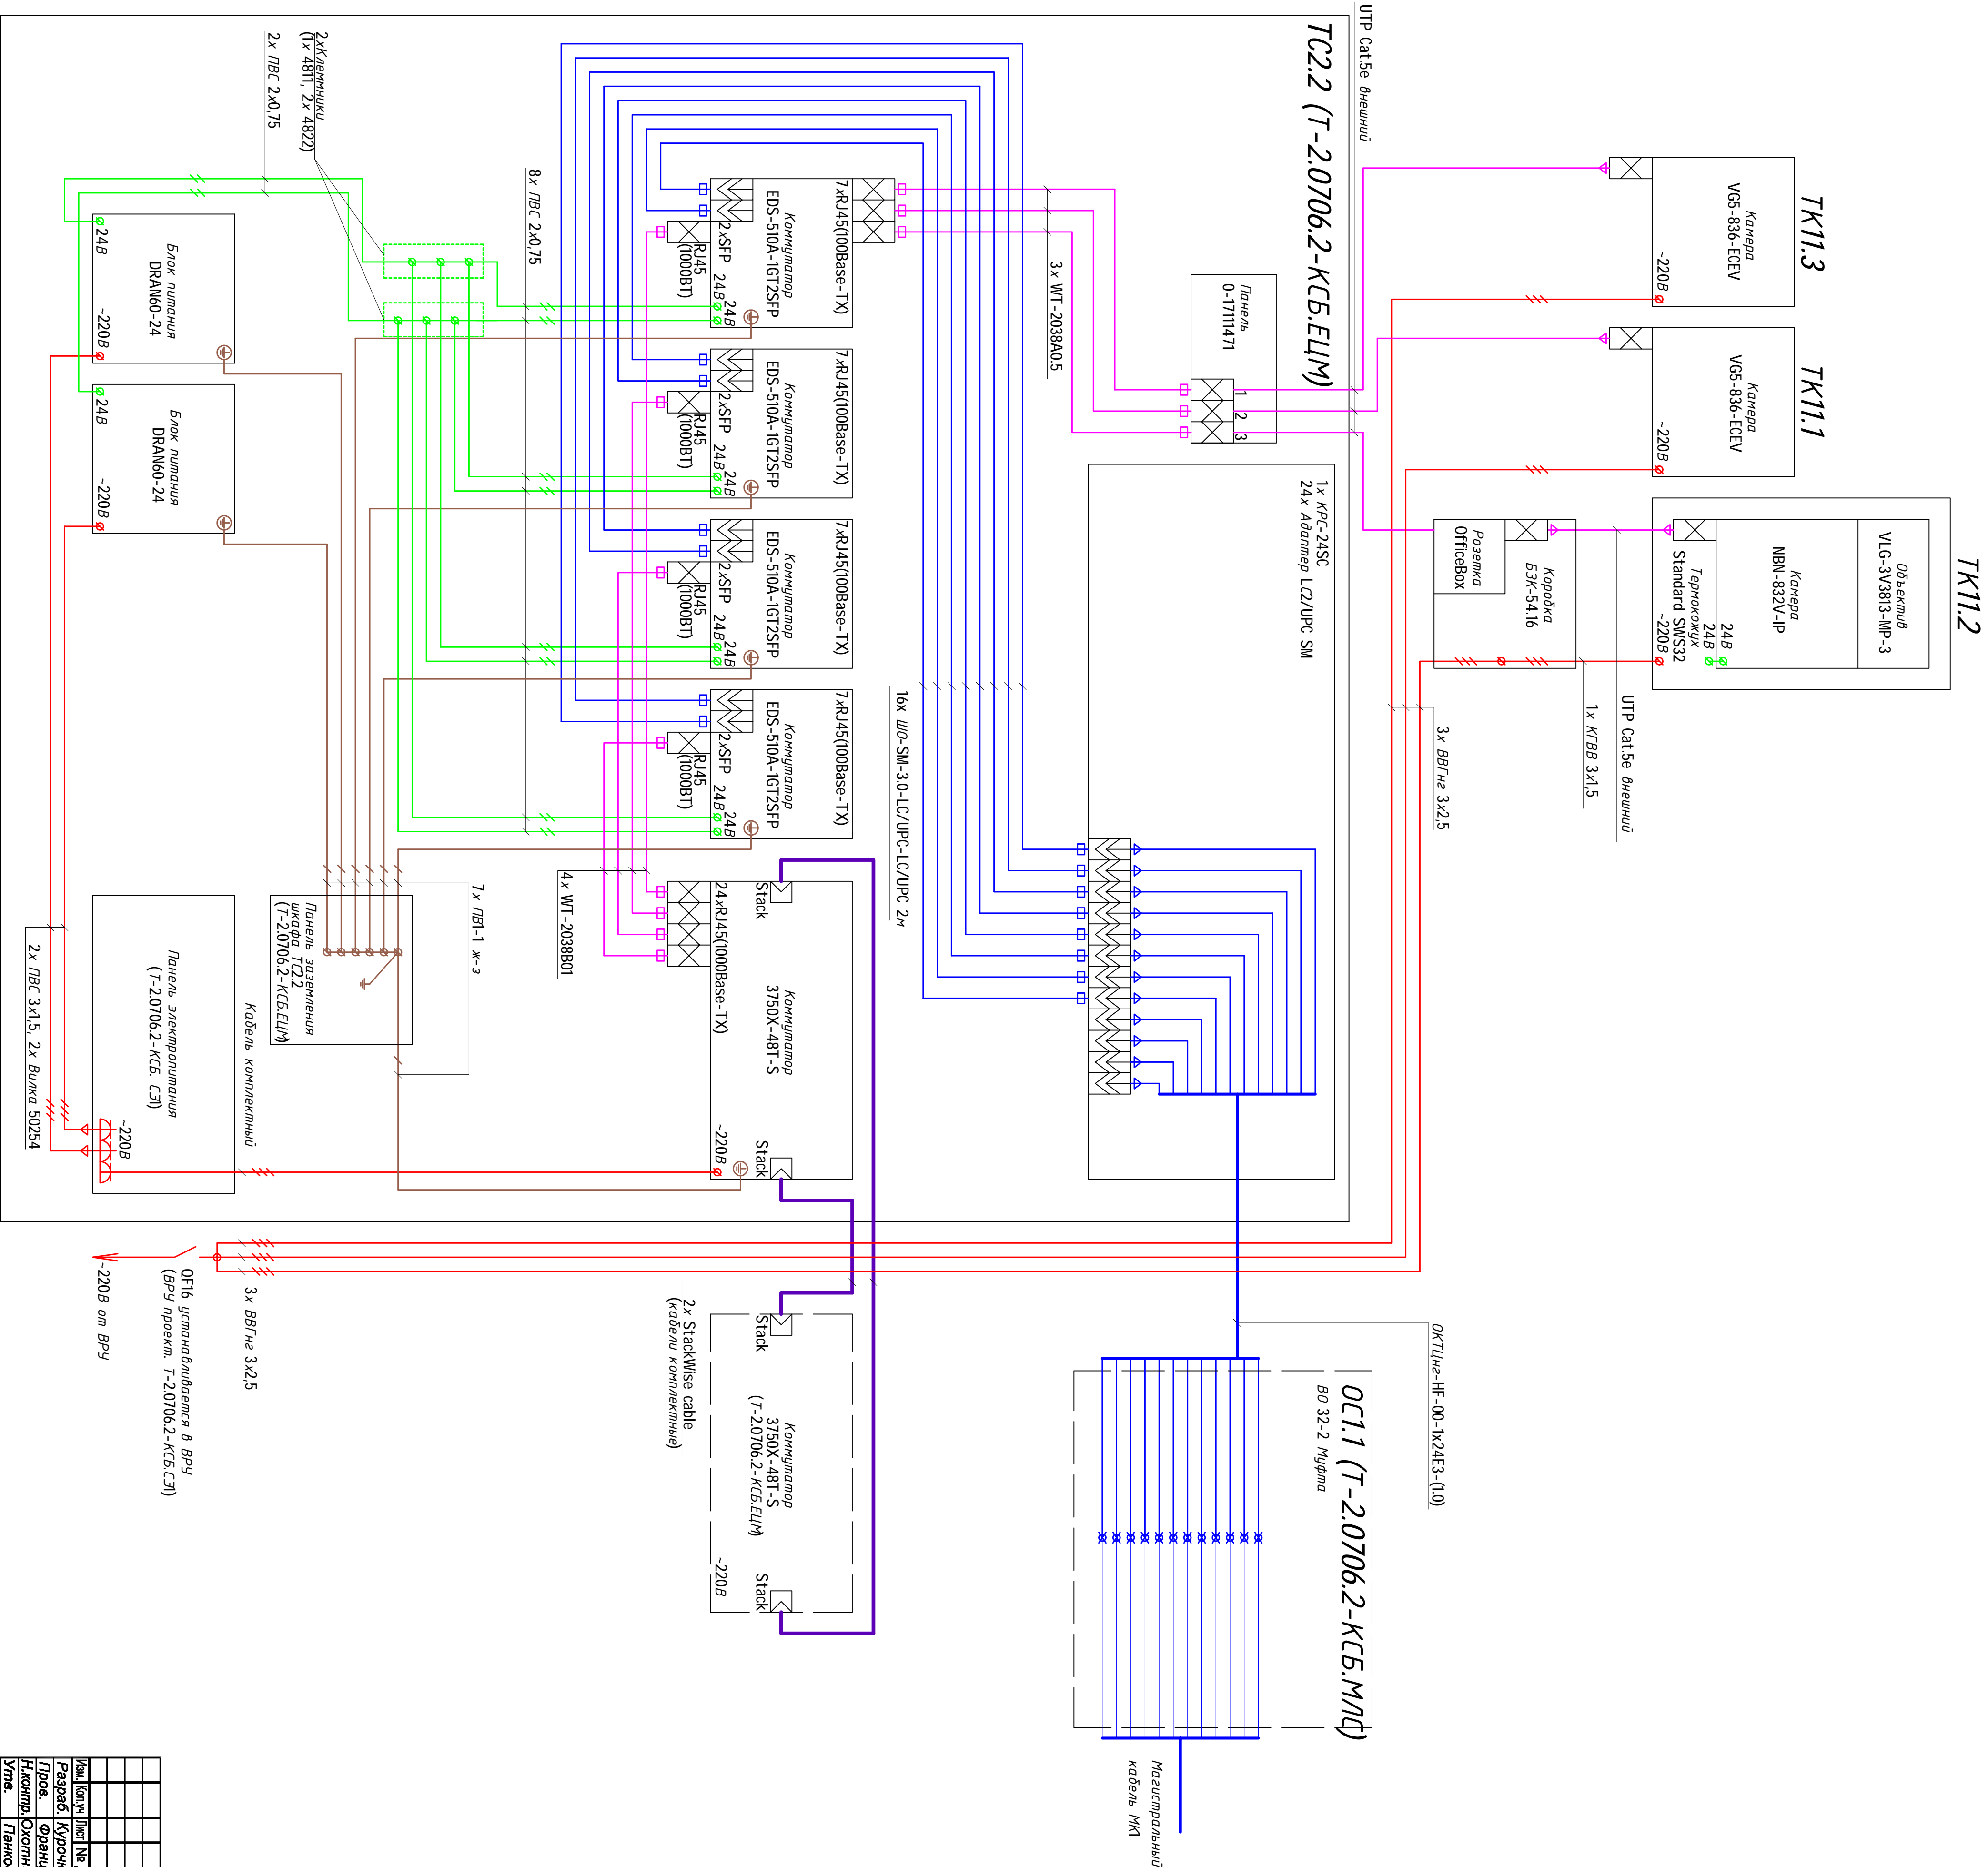


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

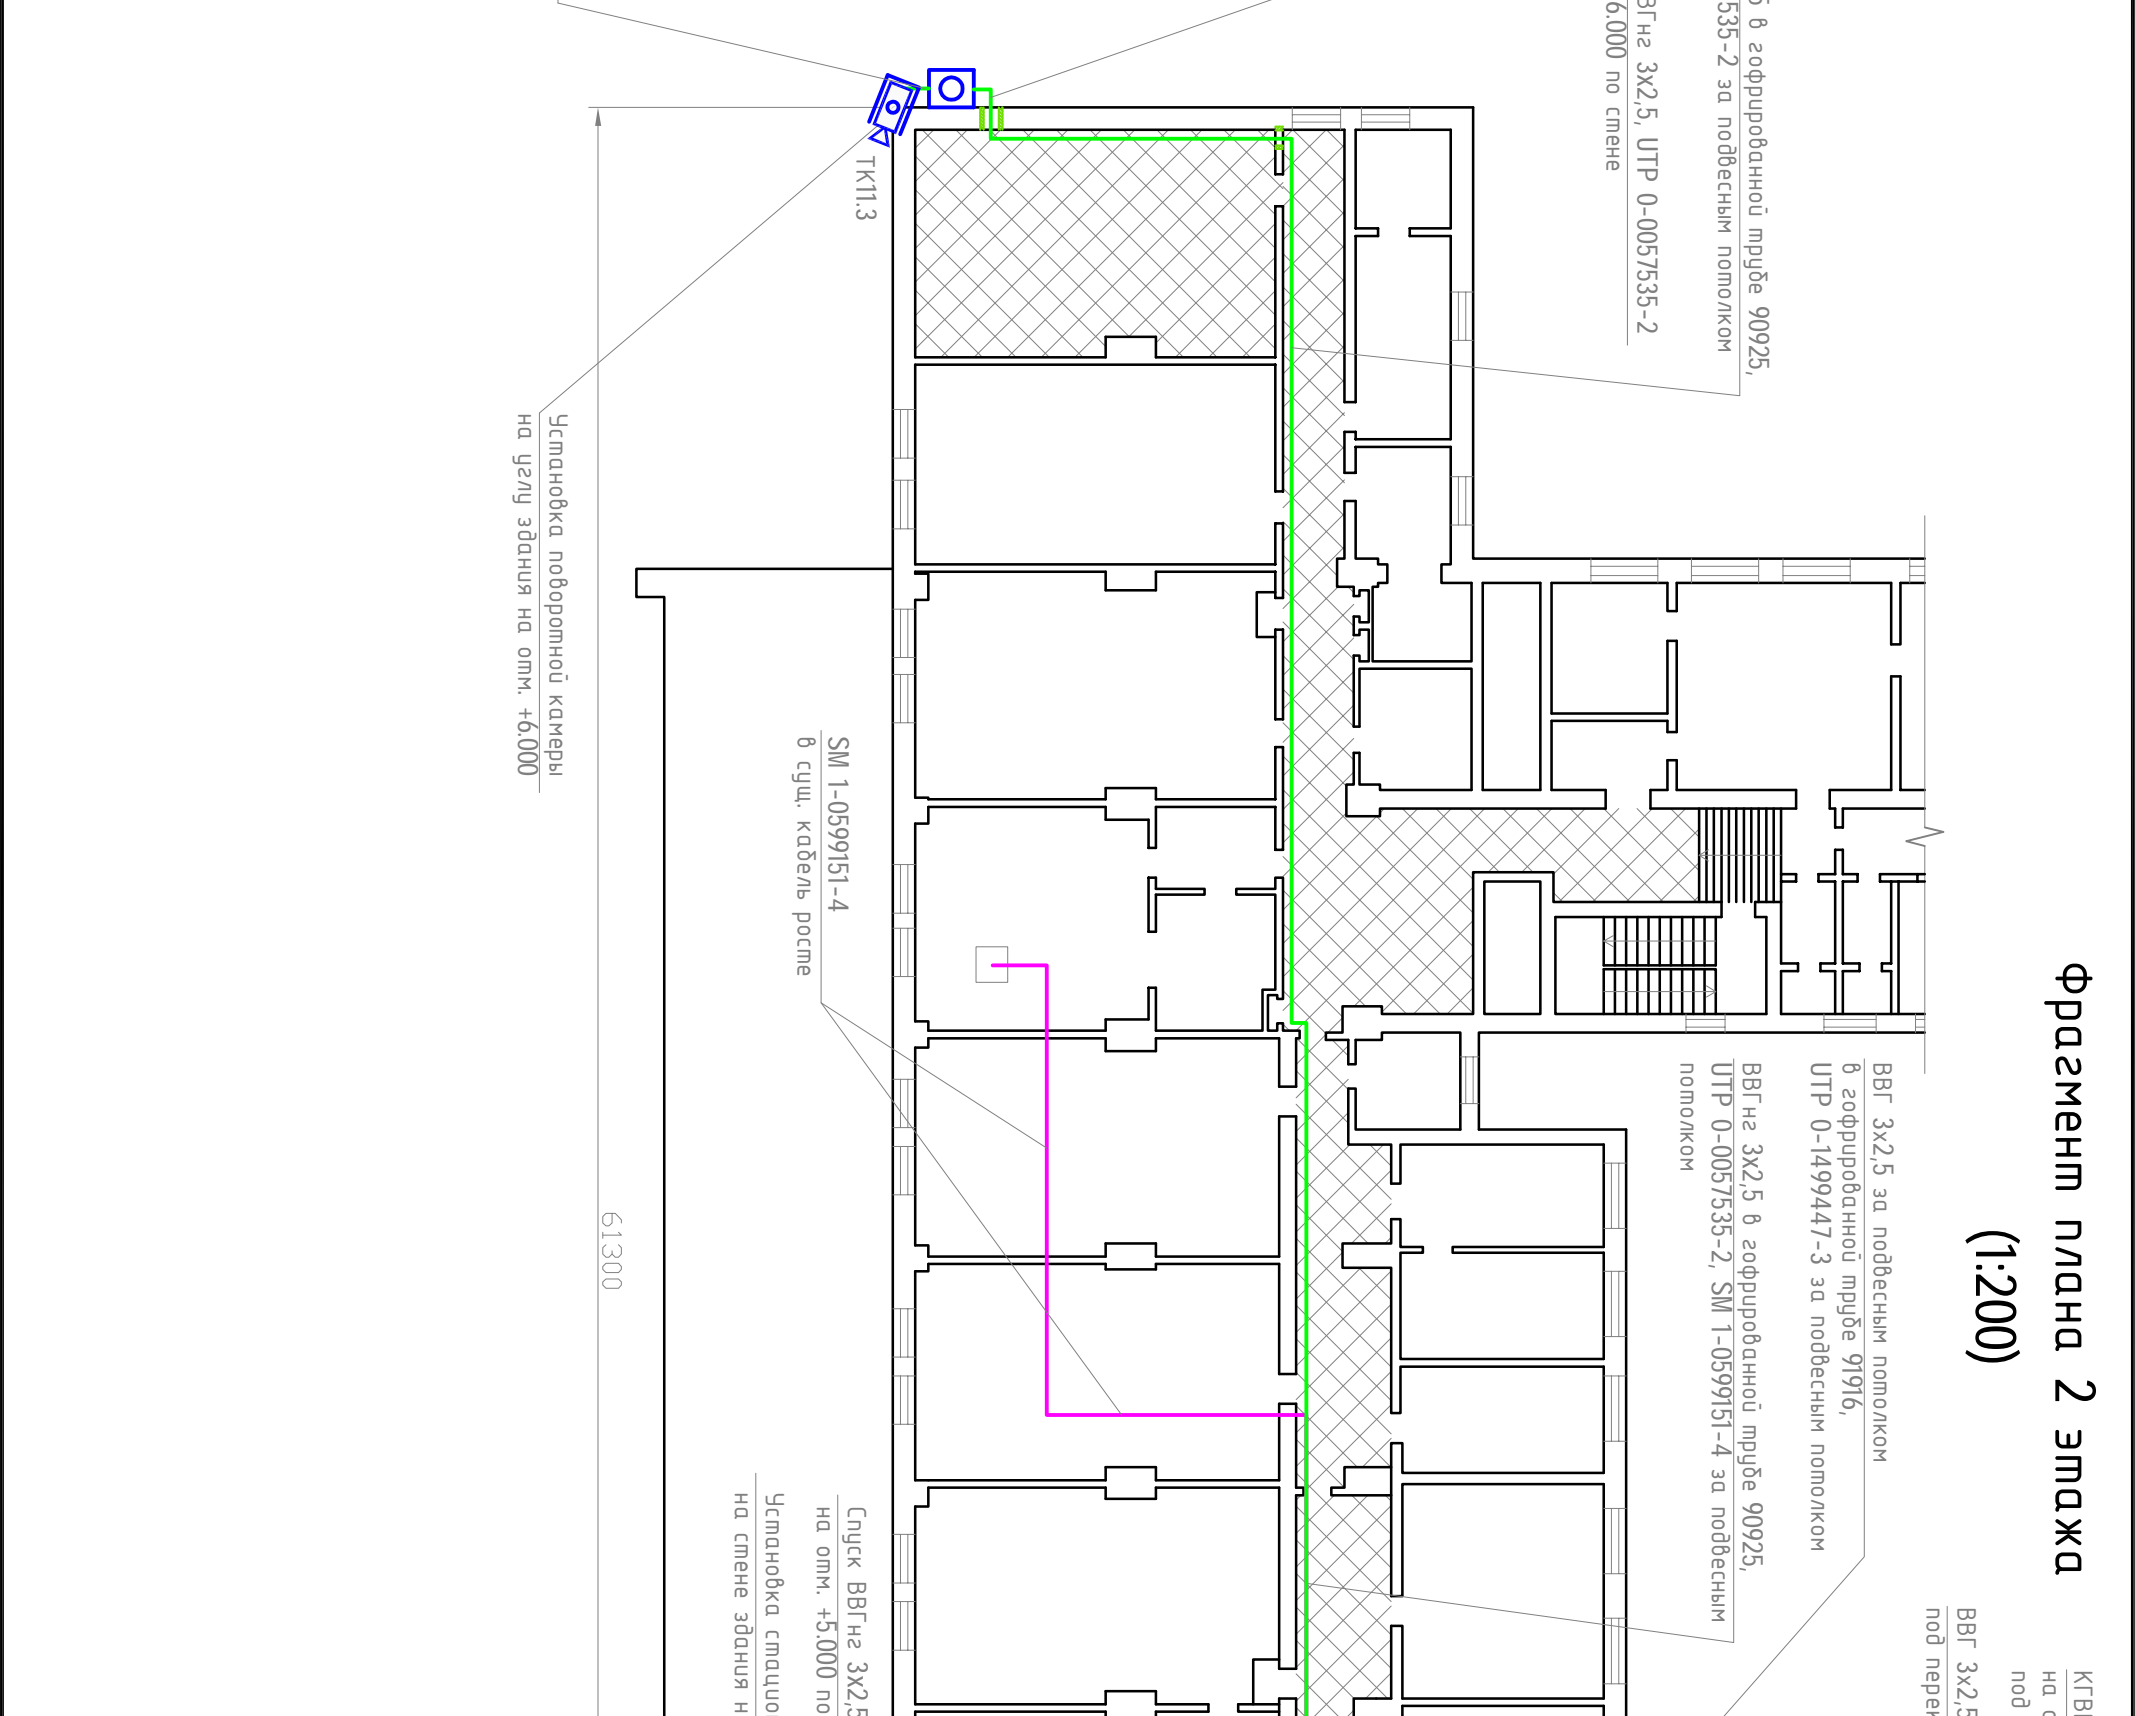

Итого	Всего	№ док.	Дата	Корректировка проектно-сметной документации, Комплексная система безопасности в городе Пскове		
Разработ.	Курочкин		08.12	Система централизованного	Сматрив	Листов
Проект.	Фадеев		08.12	видеонаблюдения	П/Т	16
Ис. контр.	Осипников		08.12	Счета предельной. Объем 1 шт.		
Умтс.	Тяпков			Фирма "СИН-ОБ"		

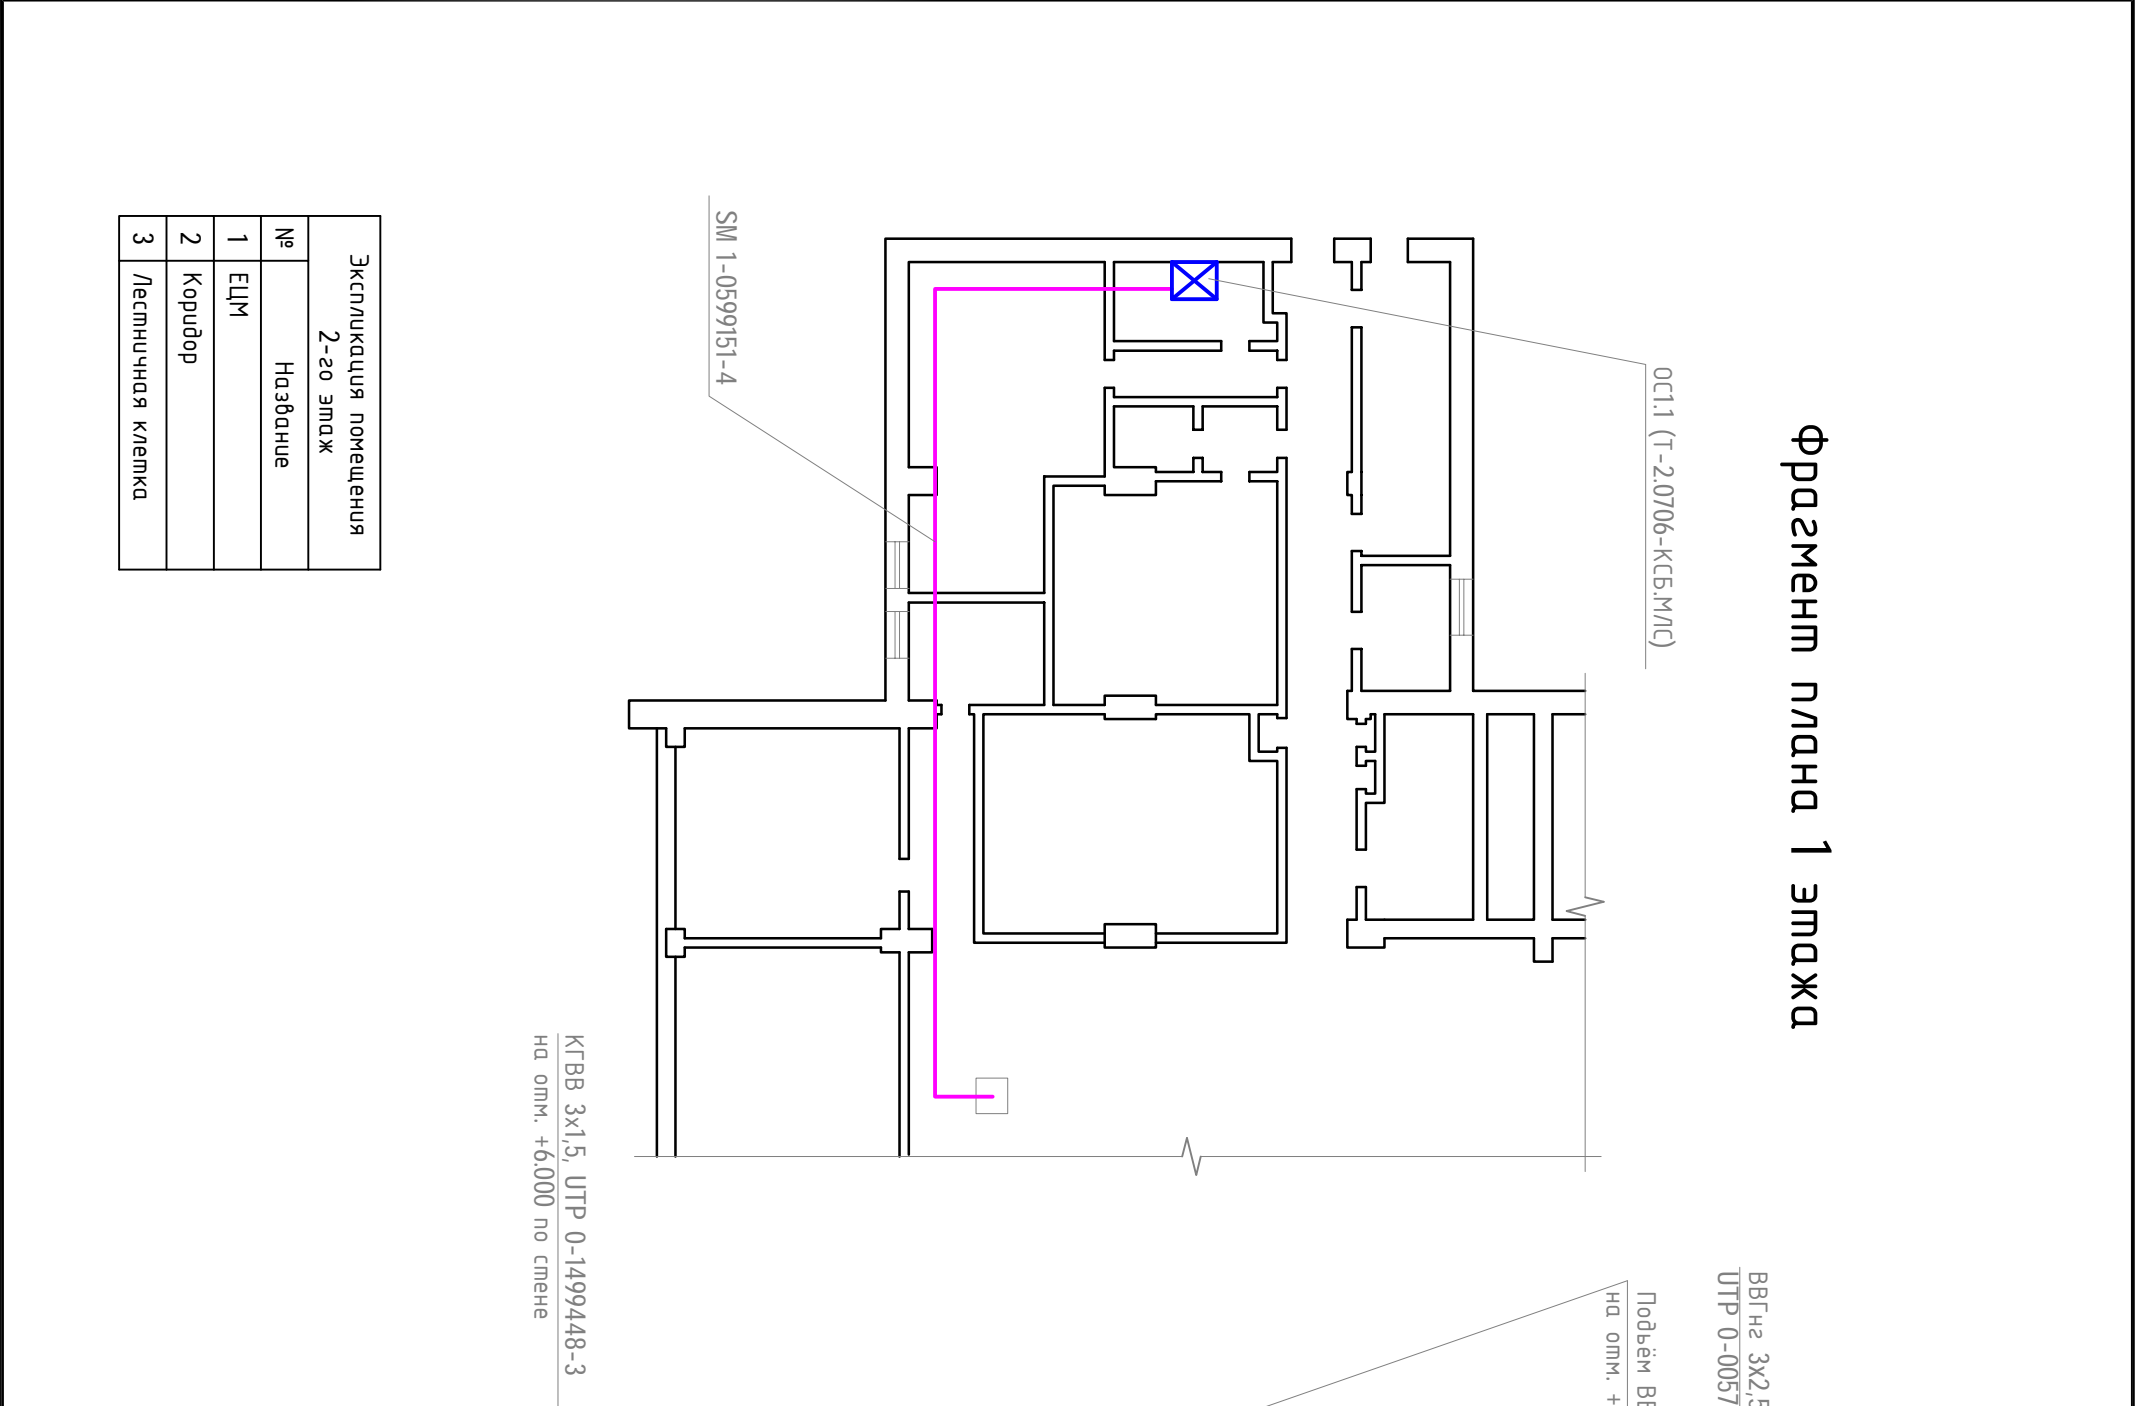

Установка поворотной камеры на опоре козырька (Дюмавр 40) на отм. +5,500

КТБВ 3х1,5, УТР 0-1499448-3 на отм. +5,500 под перекрытием крыльца

ВВГ 3х2,5 0-0057535-2 под перекрытием крыльца

ВВГ 3х2,5 за подвесным потолком

ВВГнг 3х2,5 в гофрированной трубе 91916, УТР 0-1499447-3 за подвесным потолком

ВВГнг 3х2,5 в гофрированной трубе 90925, УТР 0-0057535-2, SM 1-0599151-4 за подвесным потолком

Подъём ВВГ 3х2,5, УТР 0-0057535-2 по стене здания на отм. +7,500

ВВГ 3х2,5, УТР 0-0057535-2 по стене в кабель-канале 636302

ВРЧ (Т-2.0706-КСБ.СЭ)

УТР 0-0057535-2 за подвесным потолком

ТС2.2 (Т-2.0706-КСБ.ЕЦМ)

ВВГнг 3х2,5 в гофрированной трубе 90925, УТР 0-0057535-2 в фальшпотолку

ВВГнг 3х2,5, УТР 0-0057535-2 по стене

ВВГнг 3х2,5, УТР 0-1499447-3 на отм. +5,000 по стене

Установка стационарной камеры на стене здания на отм. +5,000

Служб ВВГнг 3х2,5, УТР 0-1499447-3 на отм. +5,000 по стене

SM 1-0599151-4 в сущ. кабель-роسته

Установка поворотной камеры на углу здания на отм. +6,000

КТБВ 3х1,5, УТР 0-1499448-3 на отм. +5,000 по стене

ВВГнг 3х2,5 в гофрированной трубе 90925, УТР 0-0057535-2 за подвесным потолком

КТБВ 3х1,5, УТР 0-1499448-3 на отм. +5,000 по стене

70°

ТК11.1

ТК11.2

ТК11.3

61300

18920

Т-2.0706.2-КСБ.СЦВ-РЧ

Корректировка проектно-светной документации. Комплексная система безопасности в городе Югорске

Система централизованного видеонаблюдения

Изм. Кол-во Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Курочкин 08.12

Проев. Францев 08.12

И.контр. Охотников 08.12


Уте. Панков 08.12

План размещения оборудования и прокладки линий электропитания и линий связи. Объект №1. Телеграф.

Стадия Лист Листов


РП 17

Фирма "СИН-СБ"

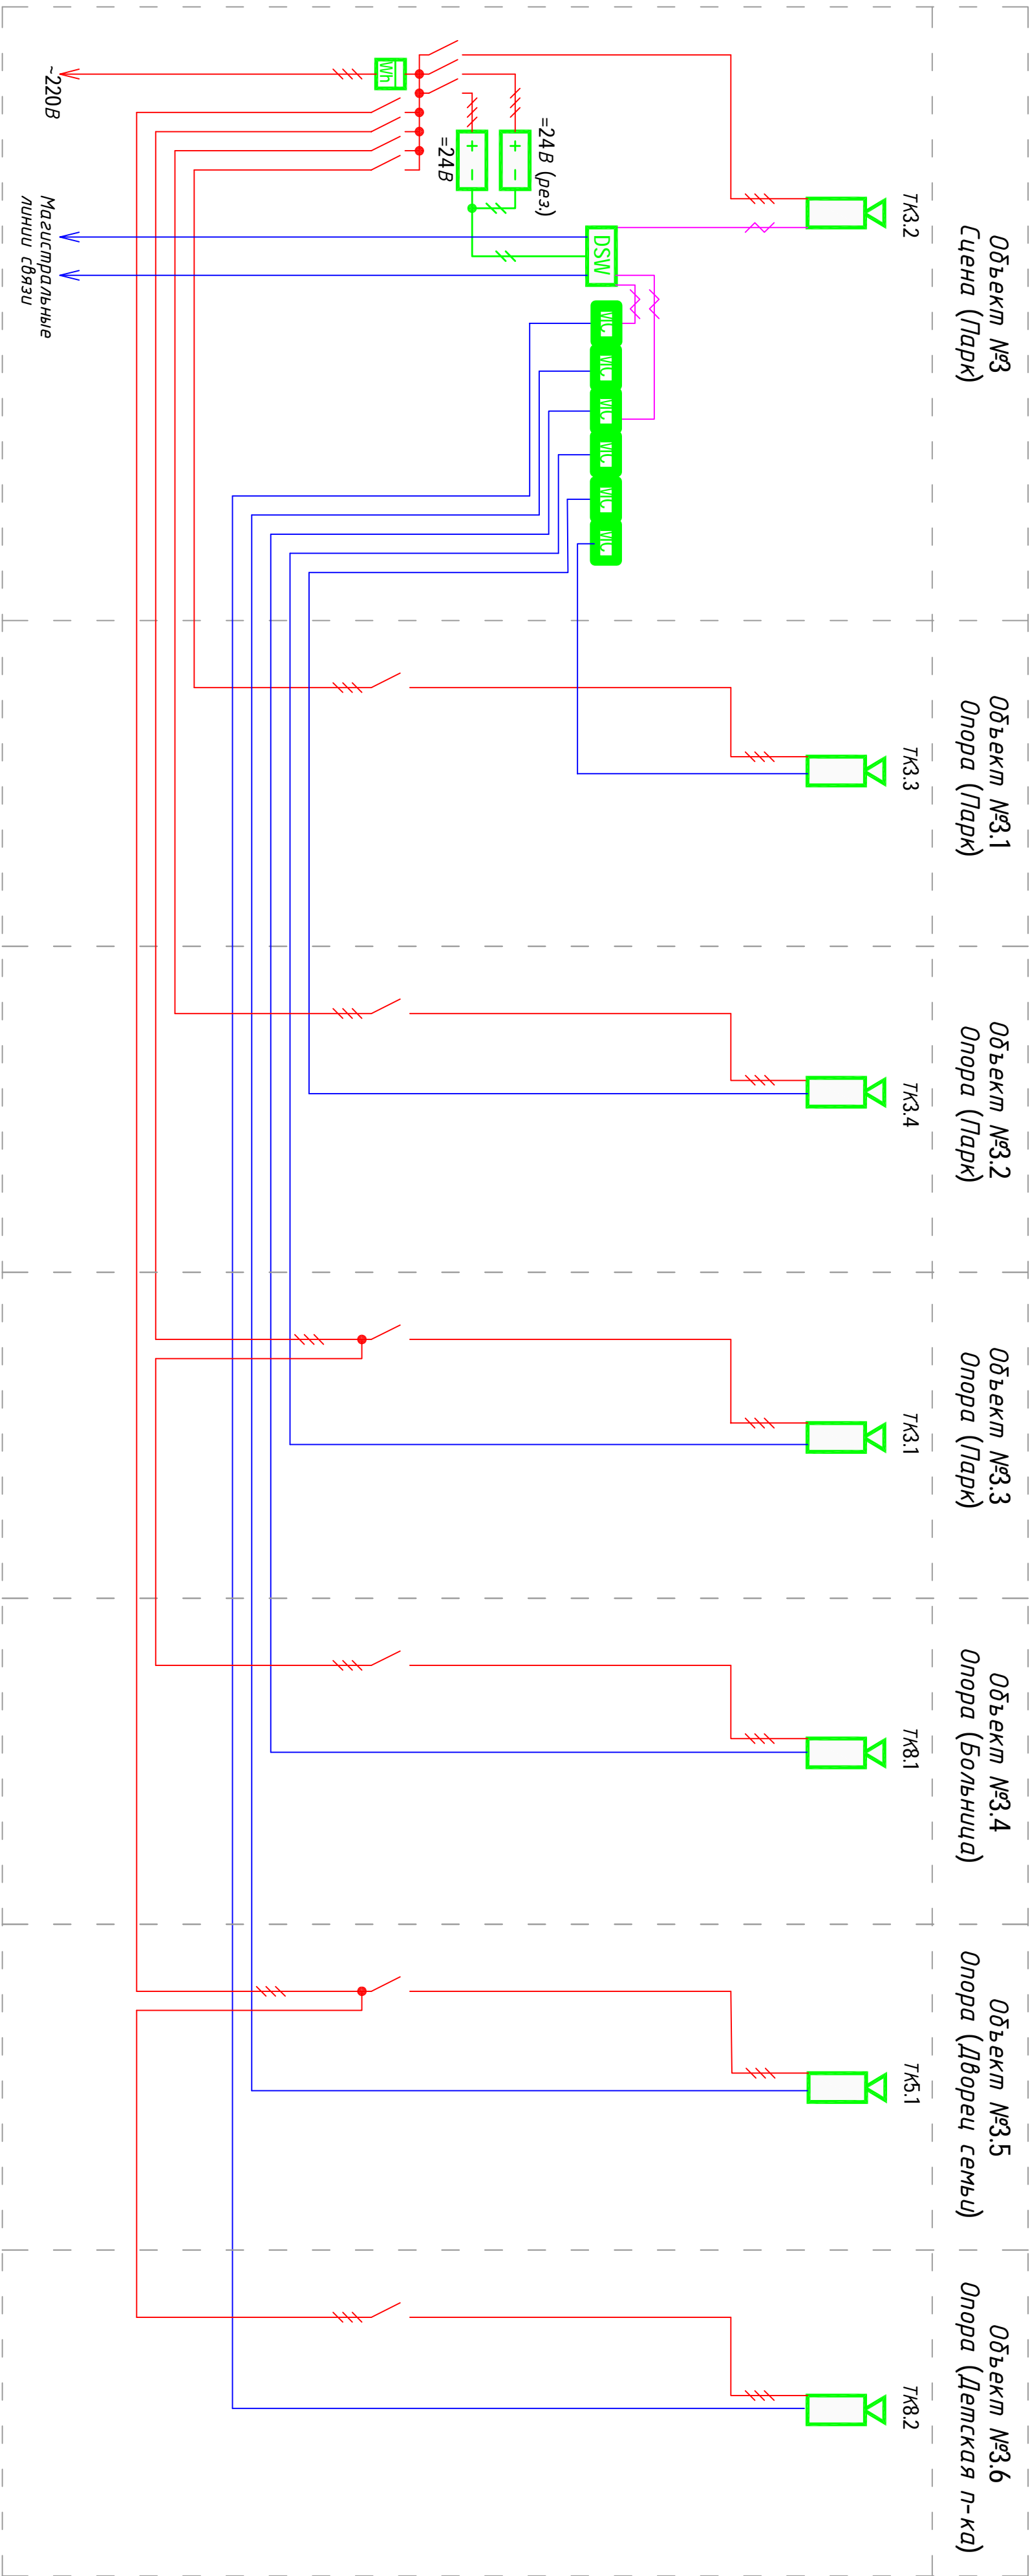


Т-2.0706.2-КСБ.СЦБ-РЧ									
Корректировка проектно-сметной документации.									
Комплексная система безопасности в городе Югорске									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Курочкин				08.12				
Прое.	Францев				08.12				
Н.контр.	Охотников				08.12				
Уте.	Панков				08.12				
						Структурная схема группы объектов №3			
						Фирма "СИН-СБ"			
						Стадия			
						Лист			
						Листов			
						РП			
						23			


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп и дата	Справ. №	Перв.примен

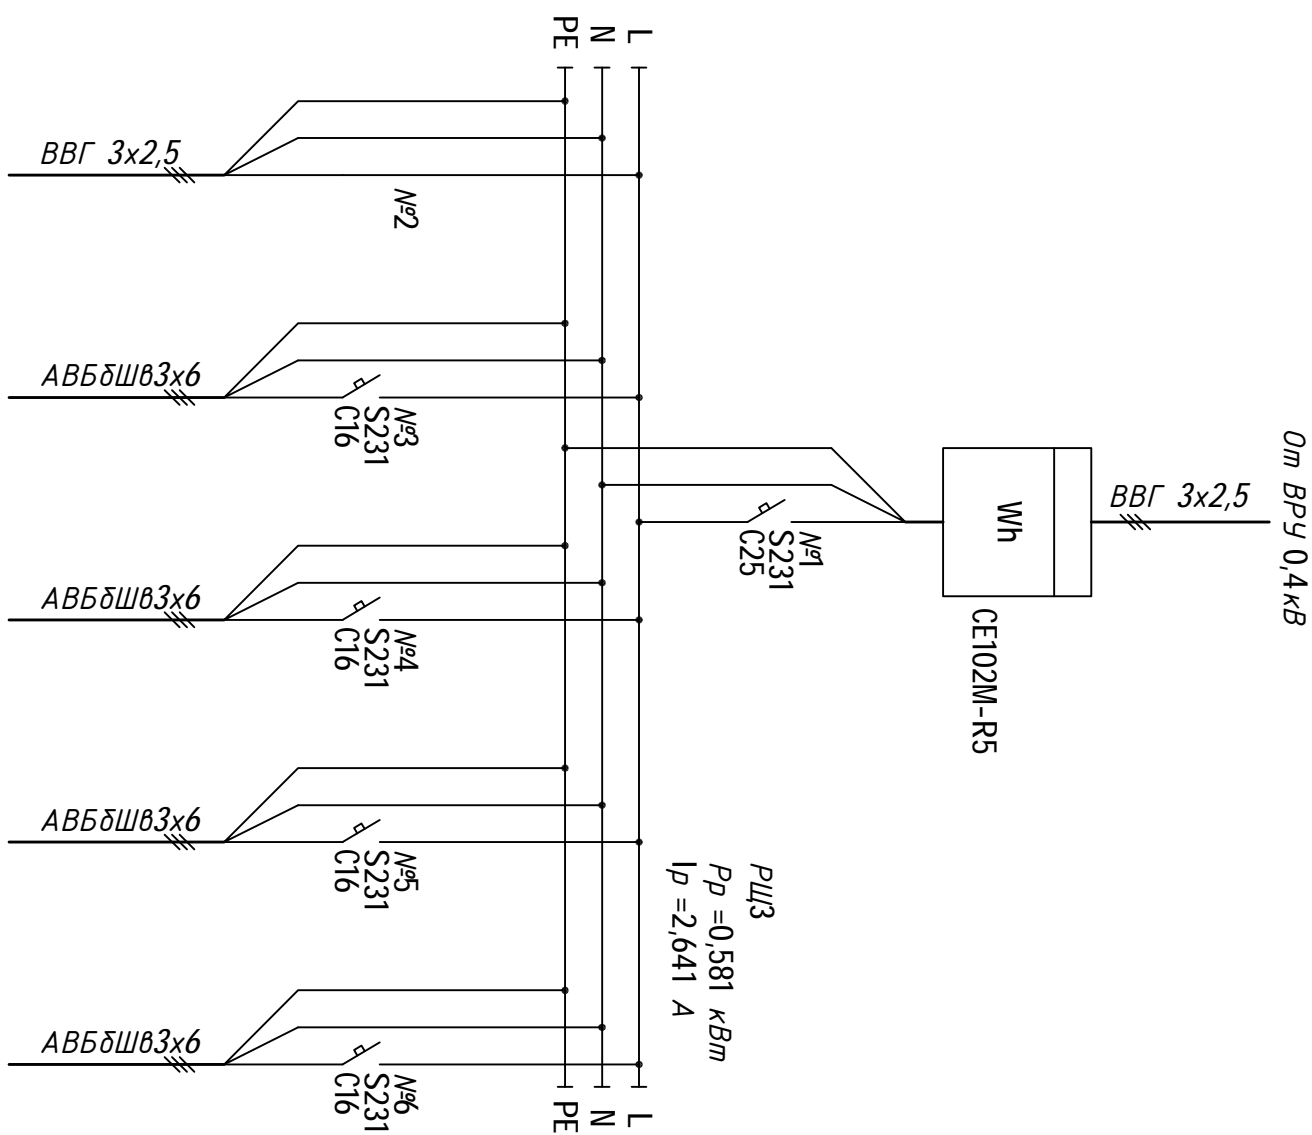


Назначение эрунты	ЛЖЗ	ЛЖЗ.1	ЛЖЗ.2	ЛЖЗ.3 ЛЖЗ.4	ЛЖЗ.5 ЛЖЗ.6
Рр, Вм	125	76	76	152	152
Ip, А	0,568	0,345	0,345	0,690	0,690

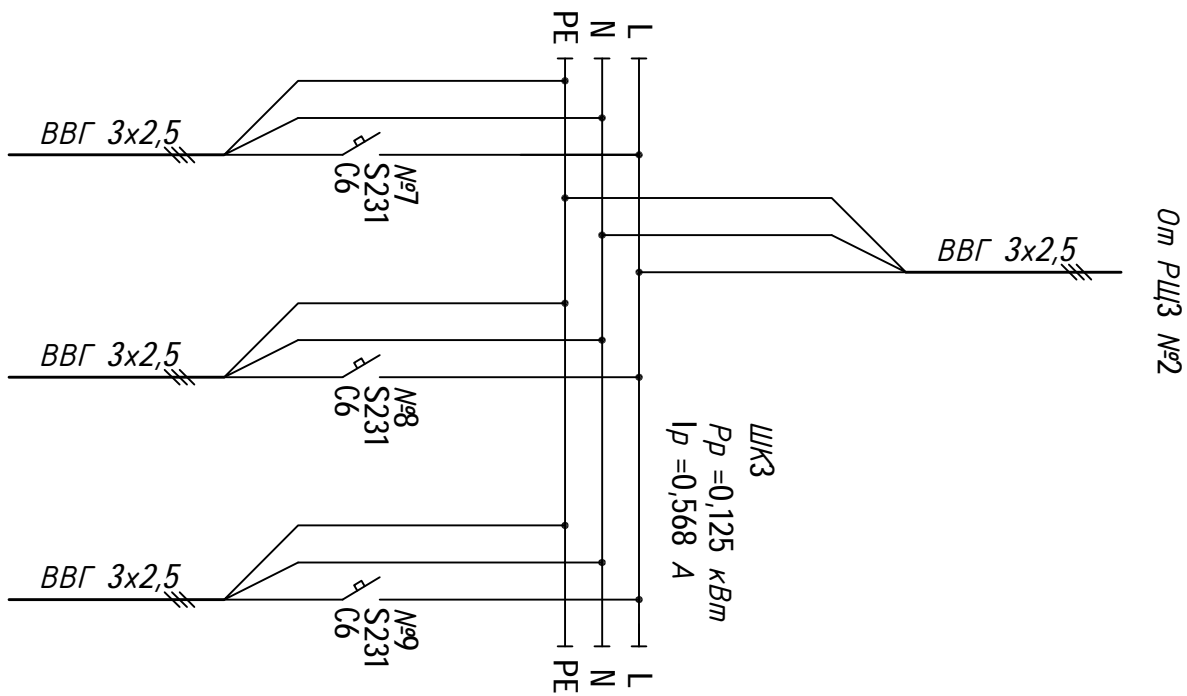


Блок питания DRAN60-24	Блок питания DRAN60-24	ТКЗ.2
27	27	71
0,123	0,123	0,323

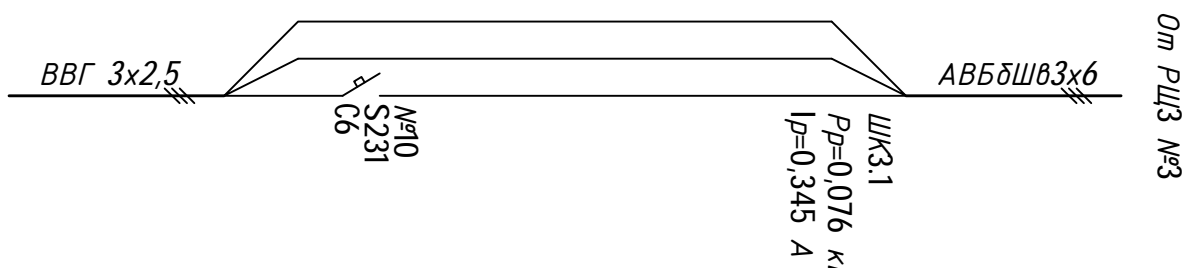


ТК3.3, Блок питания VG4-A-PA2
76
0,345

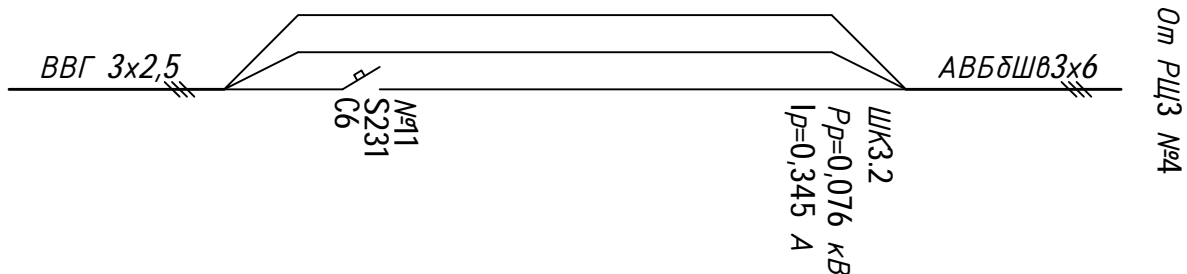

ТКЗ.4, Блок питания VGA-A-PA2
76
0,345

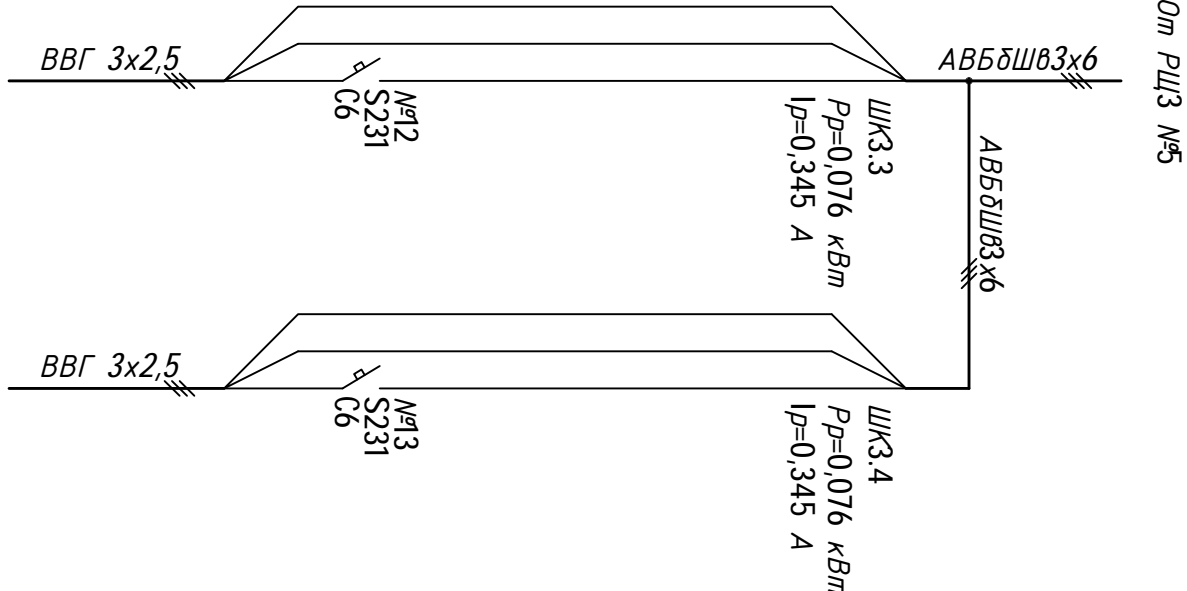

ТК3.1, Блок питания VGA-A-PA2
76
0,345

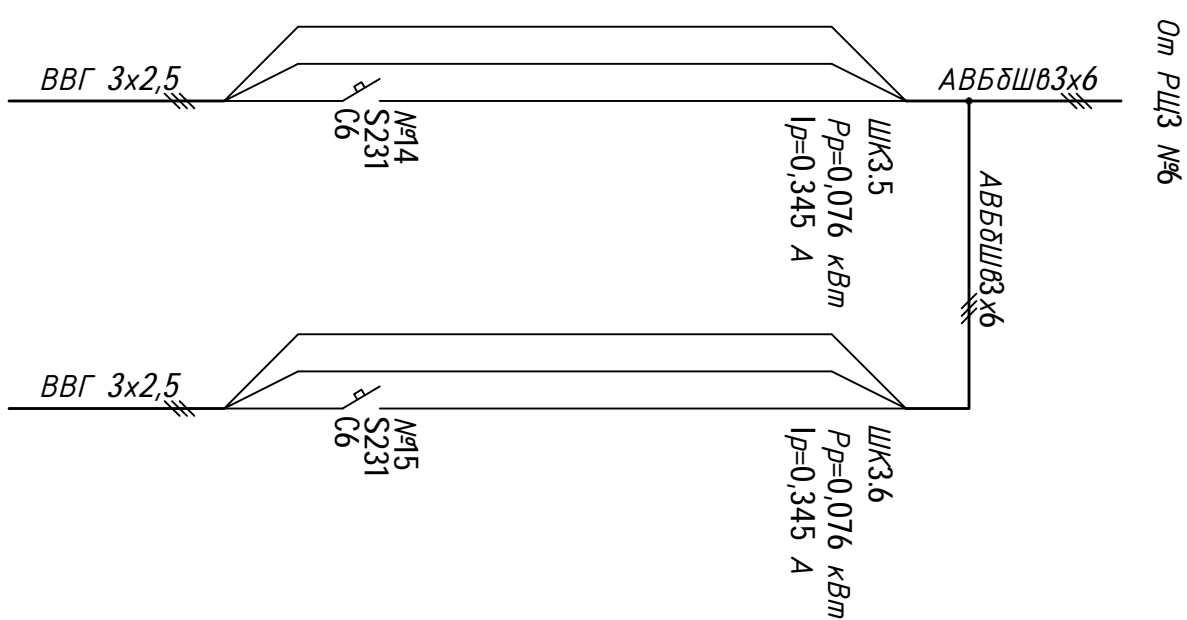

ТК5.1, Блок питания VGA-A-PA2	76	0,345
ТК8.3, Блок питания VGA-A-PA2	76	0,345

[illegible]