

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. ине. №	Име. № дубл.	Подп и дата

Спрае. №	Пере. примен

Изм. Кол. ун. лист	№ док.	Подп.	Дата

TK22.1

Камера
VG5-836-ECEV
с модулем Ethernet
VG4-SFPSCKT
~220В

ШК14.1

КГВВ 3х1,5

2х ШО-SM-3.0-LC/UPC-LC/UPC 2м

Оптический кросс
КРН-4SC

ОК/П-М4П-4А-4.0

Муфта М22

Магистральный кабель МК33

Клеммная колодка IP2X
земля (зелёная)

Клеммная колодка IP2X
нейтраль (синяя)

Клеммная колодка IP2X
фаза (чёрная)

ПВ1-1 ж-з

Автоматический
выключатель, 220В, 20А
S232 C20

Ограничитель
перенапряжений
03931

РЩ14.1

Электросчётчик
CE102M-R5

Автоматический
выключатель, 220В, 6А
S231 C6

Автоматический
выключатель, 220В, 25А
S231 C25

ВВГнг 3х2,5

ВВГнг 3х2,5

~220В от ВРУ

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Куручкин		08.12		
Пров.	Францев		08.12		
Н.контр.	Охотников		08.12		
Утв.	Панков		08.12		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Куручкин		08.12		
Пров.	Францев		08.12		
Н.контр.	Охотников		08.12		
Утв.	Панков		08.12		

Т-2.0706.2-КСБ.СЦВ-РЧ					
Корректировка проектно-сметной документации. Комплексная система безопасности в городе Югорске					
Система централизованного видеонаблюдения				Стадия	Лист
				РП	127
Схема соединений. Объект №14.1.				Фирма "СИН-СБ"	

Перв. примен

Справ. №

Подп и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Объект №15
Выезд, г. Советский

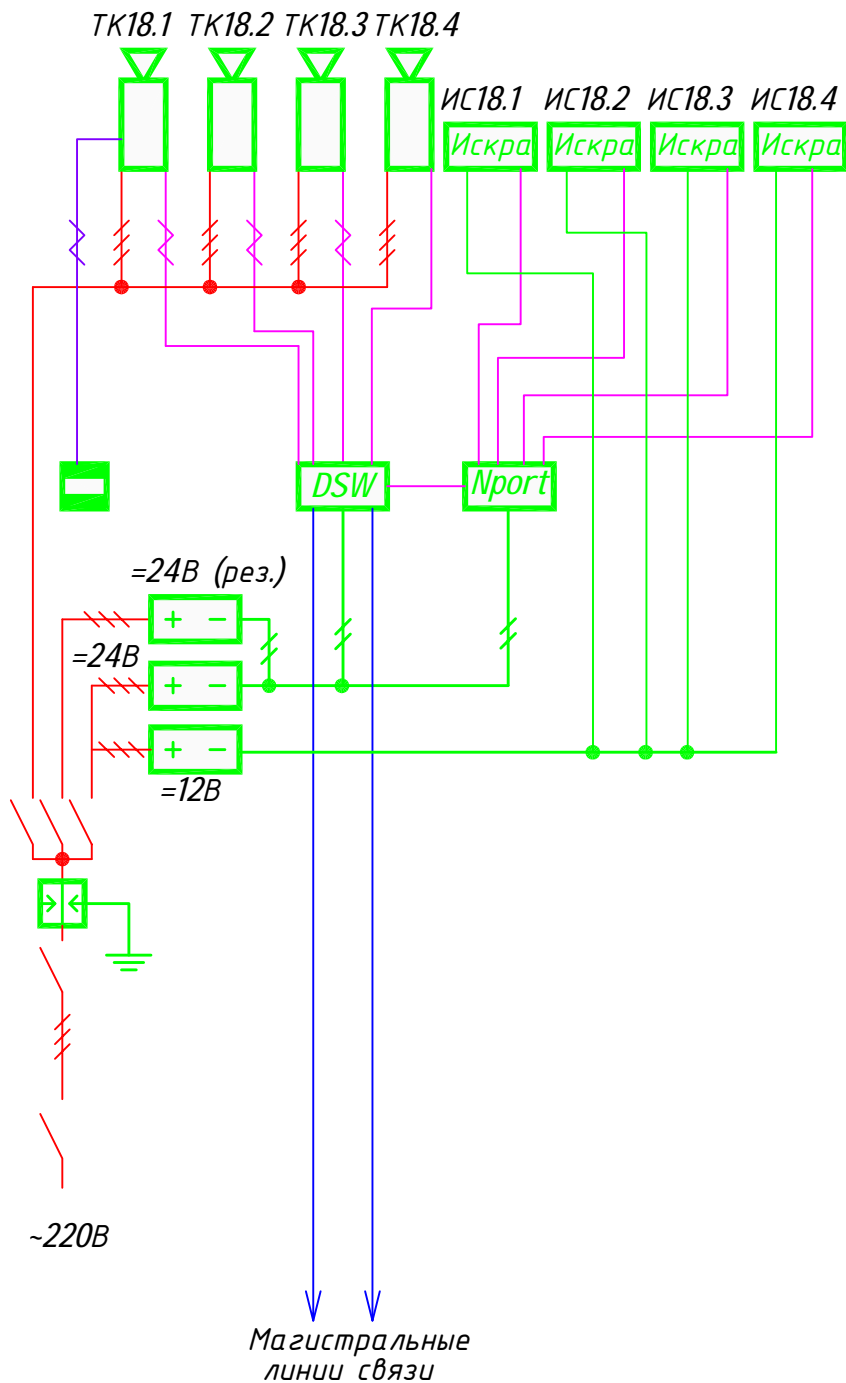

T-2.0706.2-КСБ.СЦВ-РЧ

Корректировка проектно-сметной документации.
Комплексная система безопасности в городе Югорске

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Куручкин				08.12
Пров.	Францев				08.12
Н.контр.	Охотников				08.12
Утв.	Панков				08.12

Система централизованного
видеонаблюдения





Стадия	Лист	Листов
РП	128	

Структурная схема группы
объектов №15

Фирма "СИН-СБ"

План
М:1:500

Поз	Наименование	Количество на трассе								Обозначение документа
		КТ-1	КТ-2	КТ-3	КТ-4	КТ-5	КТ-6	КТ-7	КТ-8	
1	Туп КТ-1 (длина), м		205							А5-92-13
2	Туп КТ-2 (длина), м			25						А5-92-13
3	Туп КТ-3 (длина), м				12					А5-92-13
4	Выйод кабельной линии из траншеи на стену.			3						А5-92-53
5	Подборот траншеи		6	4	2					А5-92-09

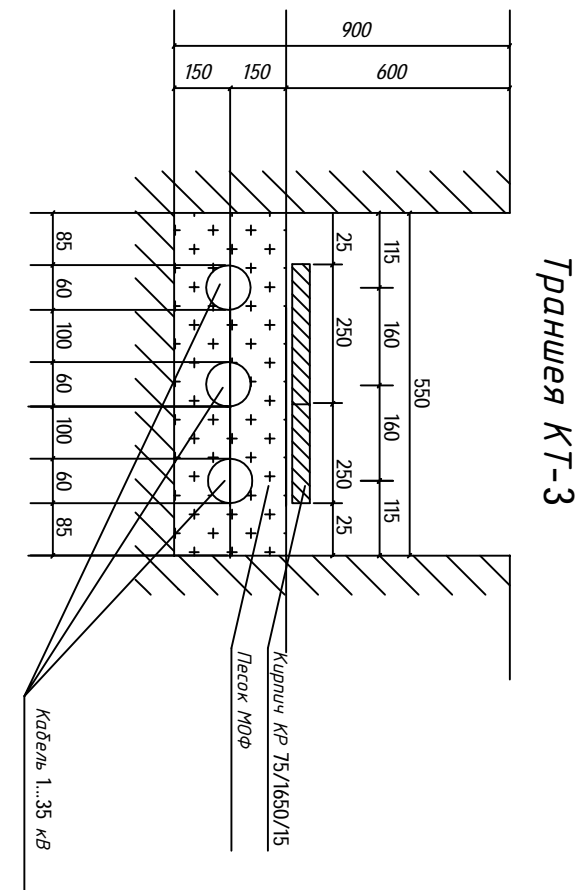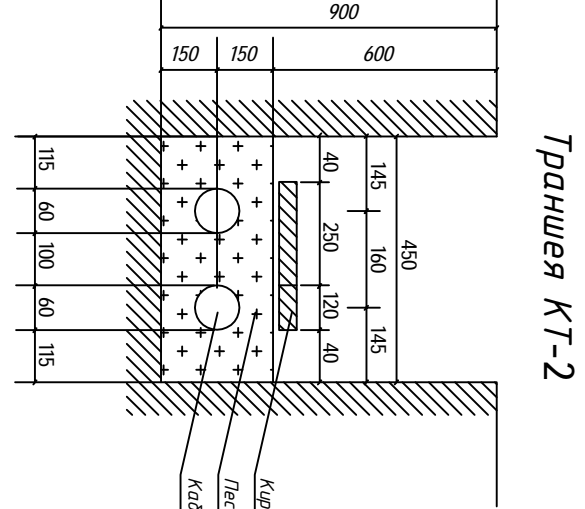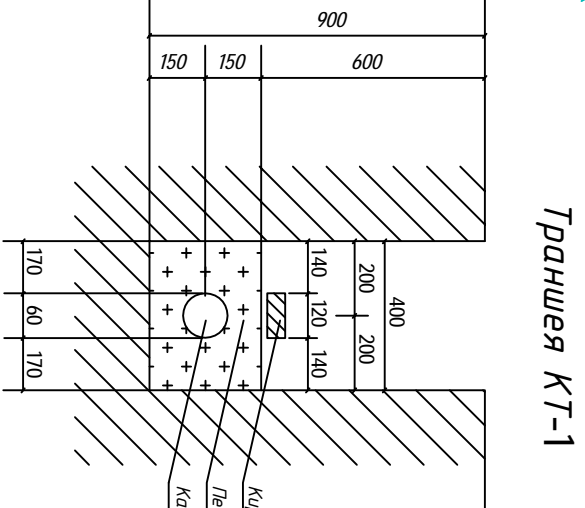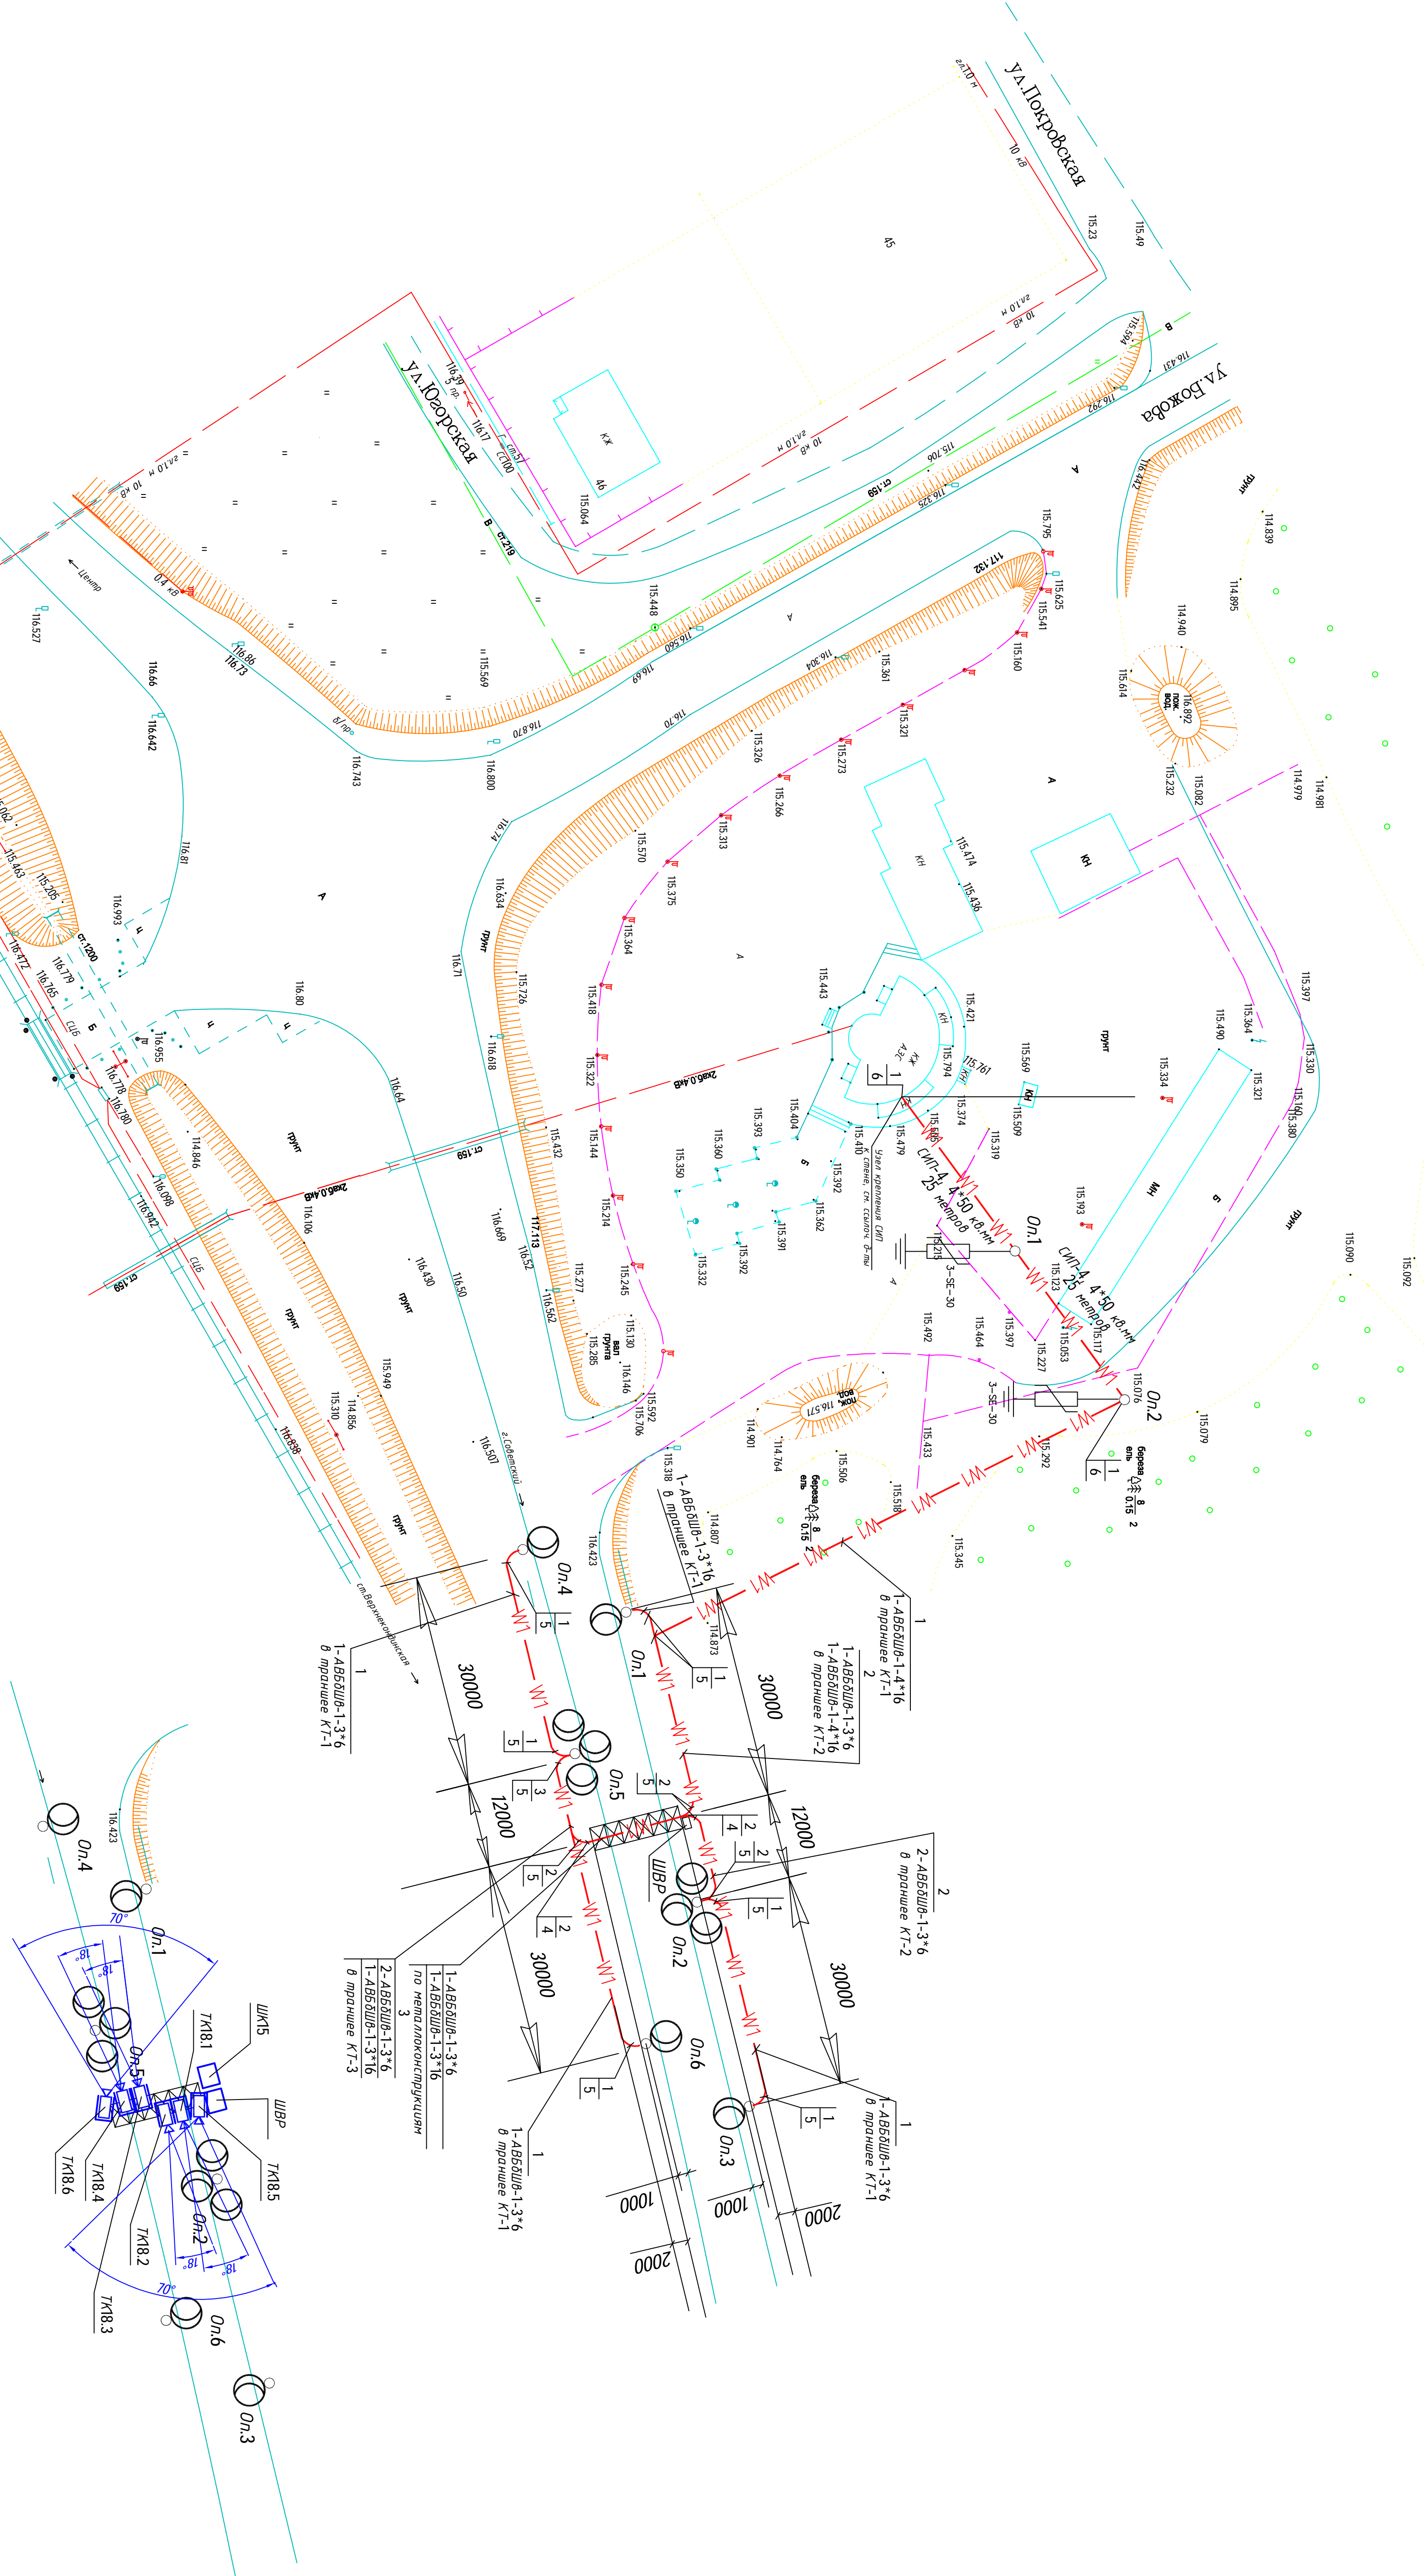

Т-2.0706.2-КСБ, СЛВ-РЧ									
Корректировка проектно-сметной документации.									
Комплексная система безопасности в городе Юверске									
Имя	Иван	Иван	Иван	Иван	Иван	Иван	Иван	Иван	Иван
Разработчик	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
Проектант	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
Начальник	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
Утвердил	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
Система централизованной видеонаблюдения									
План внешних электрических сетей									
Объем: №15.									
Фирма "СИН-СБ"									

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. име.№	Име. № дубл.	Подп и дата	Спрае. №	Пере.примен
--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	----------	-------------

